
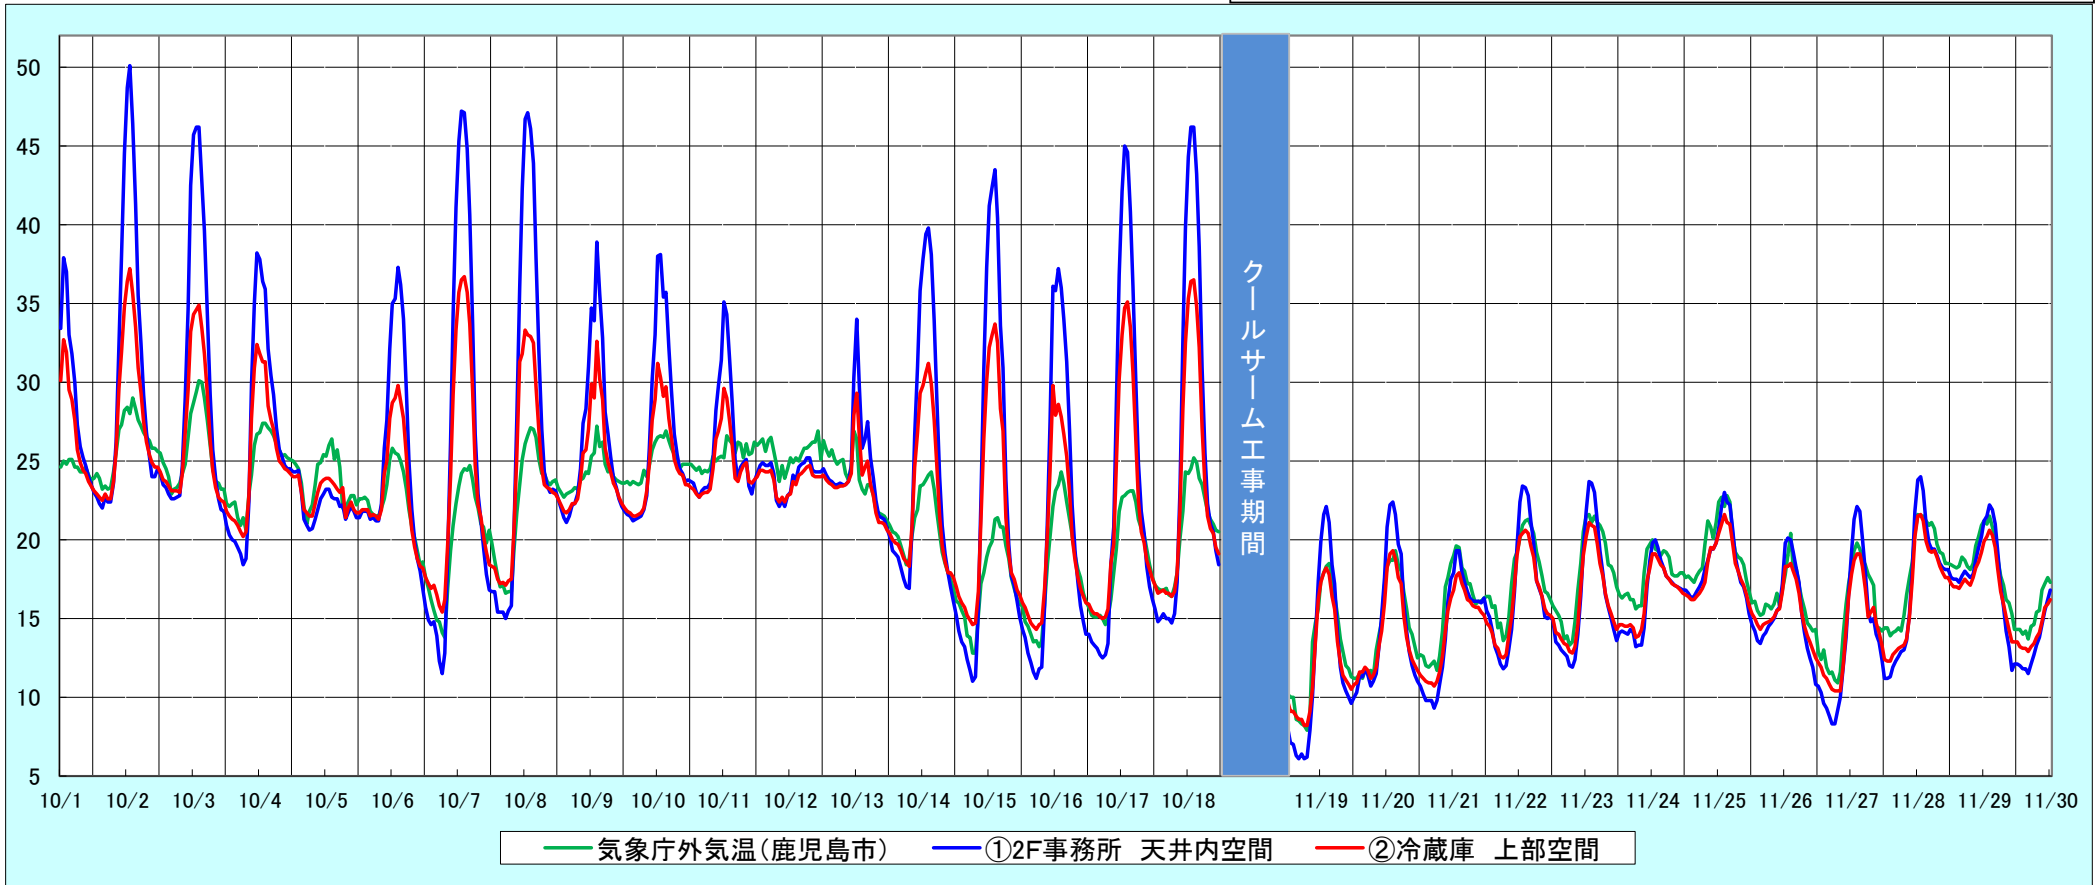


N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日

塗装前後の気象条件が同等の日で比較 (10/15と11/29)



- ①事務所 **-21°C低下** (外気温との差 塗装前+22.1°C 塗装後+0.7°C)
- ②冷蔵庫 **-13°C低下** (外気温との差 塗装前+12.3°C 塗装後-0.9°C) を測定しました。

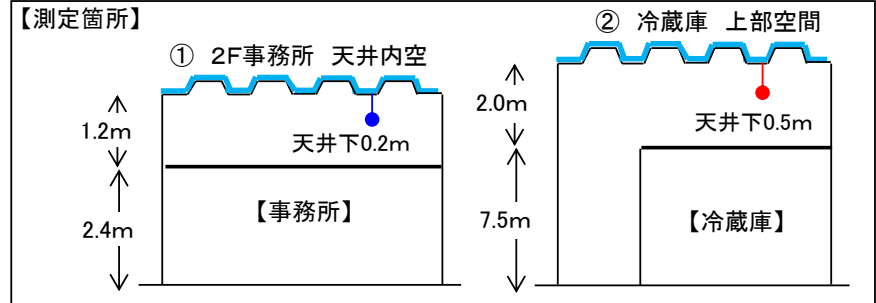

最高温度	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	工事期間	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29
天気	☀/☁	☁/☀	☁	☔	☁/☀	☀	☀	☁/☔	☀/☁	☁/☔	☔	☔	☀	☀	☁/☀	☀	☀		☀	☁/☀	☁/☔	☀/☁	☀/☁	☀/☔	☔	☔	☀	☁/☔	☀
気象庁外気温	29.0	30.1	27.4	26.4	25.8	24.7	27.1	27.2	26.9	26.6	26.9	26.9	24.3	21.4	24.3	23.1	25.2		18.5	19.3	19.6	21.3	21.6	20.0	22.8	20.4	19.8	21.6	21.5
①2F事務所 天井内空間	50.1	46.2	38.2	24.4	37.3	47.2	47.1	38.9	38.1	35.1	25.2	34.0	39.8	43.5	37.2	45.0	46.2		22.1	22.4	19.3	23.4	23.7	20.0	23.0	20.1	22.1	24.0	22.2
②冷蔵庫 上部空間	37.2	34.9	32.4	24.1	29.8	36.7	33.3	32.6	31.2	29.6	24.7	29.3	31.2	33.7	29.8	35.1	36.5	18.2	19.3	17.9	20.6	21.1	19.1	21.6	18.5	19.1	21.6	20.6	

N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日

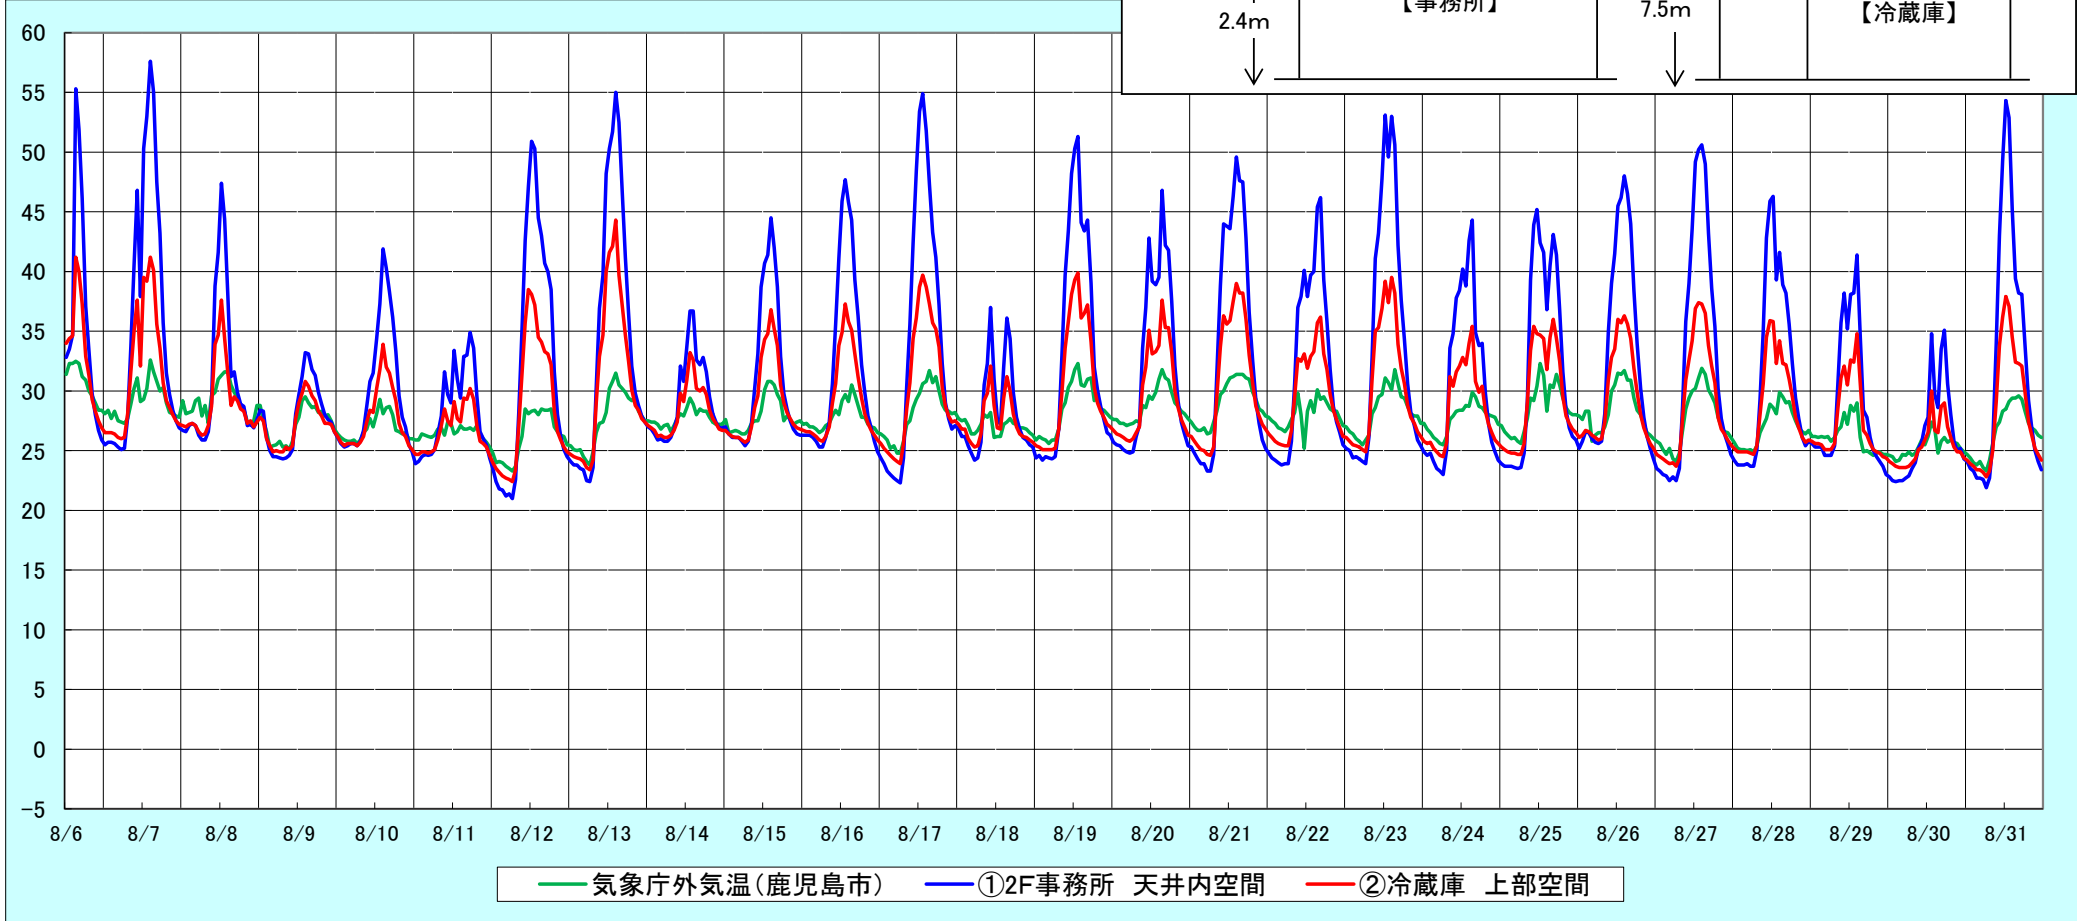
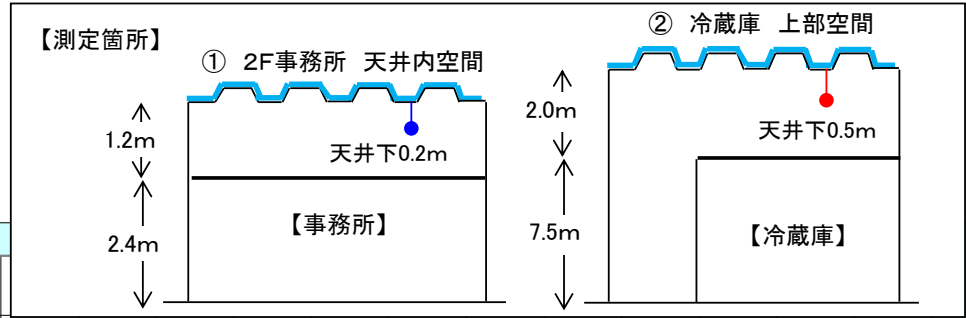


最高温度	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
天気	☀	☀/☁	☂	☂/☁	☂/☁	☂	☁	☀	☂	☁	☂/☁	☀	☂	☀/☂	☀/☁	☂/☁	☁	☀/☁	☁/☂	☀/☂	☂/☀	☀/☁	☁	☁/☂	☂	☂/☀
気象庁外気温	32.5	32.6	31.6	29.5	29.3	27.4	28.5	31.5	29.4	30.8	30.5	31.7	28.2	32.3	31.8	31.4	30.1	31.8	29.9	32.3	31.7	31.9	29.9	29.0	27.4	29.6
①2F事務所 天井内空間	55.3	57.6	47.4	33.2	41.9	34.9	50.9	55.0	36.7	44.5	47.7	54.9	37.0	51.3	46.8	49.6	46.2	53.1	44.3	45.2	48.0	50.6	46.3	41.4	35.1	54.3
②冷蔵庫 上部空間	41.2	41.2	37.6	30.8	33.9	30.2	38.5	44.3	33.2	36.8	37.3	39.7	32.1	39.9	37.6	39.0	36.2	39.5	35.4	36.0	36.3	37.4	35.9	34.8	30.0	37.9

N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日

【測定箇所】

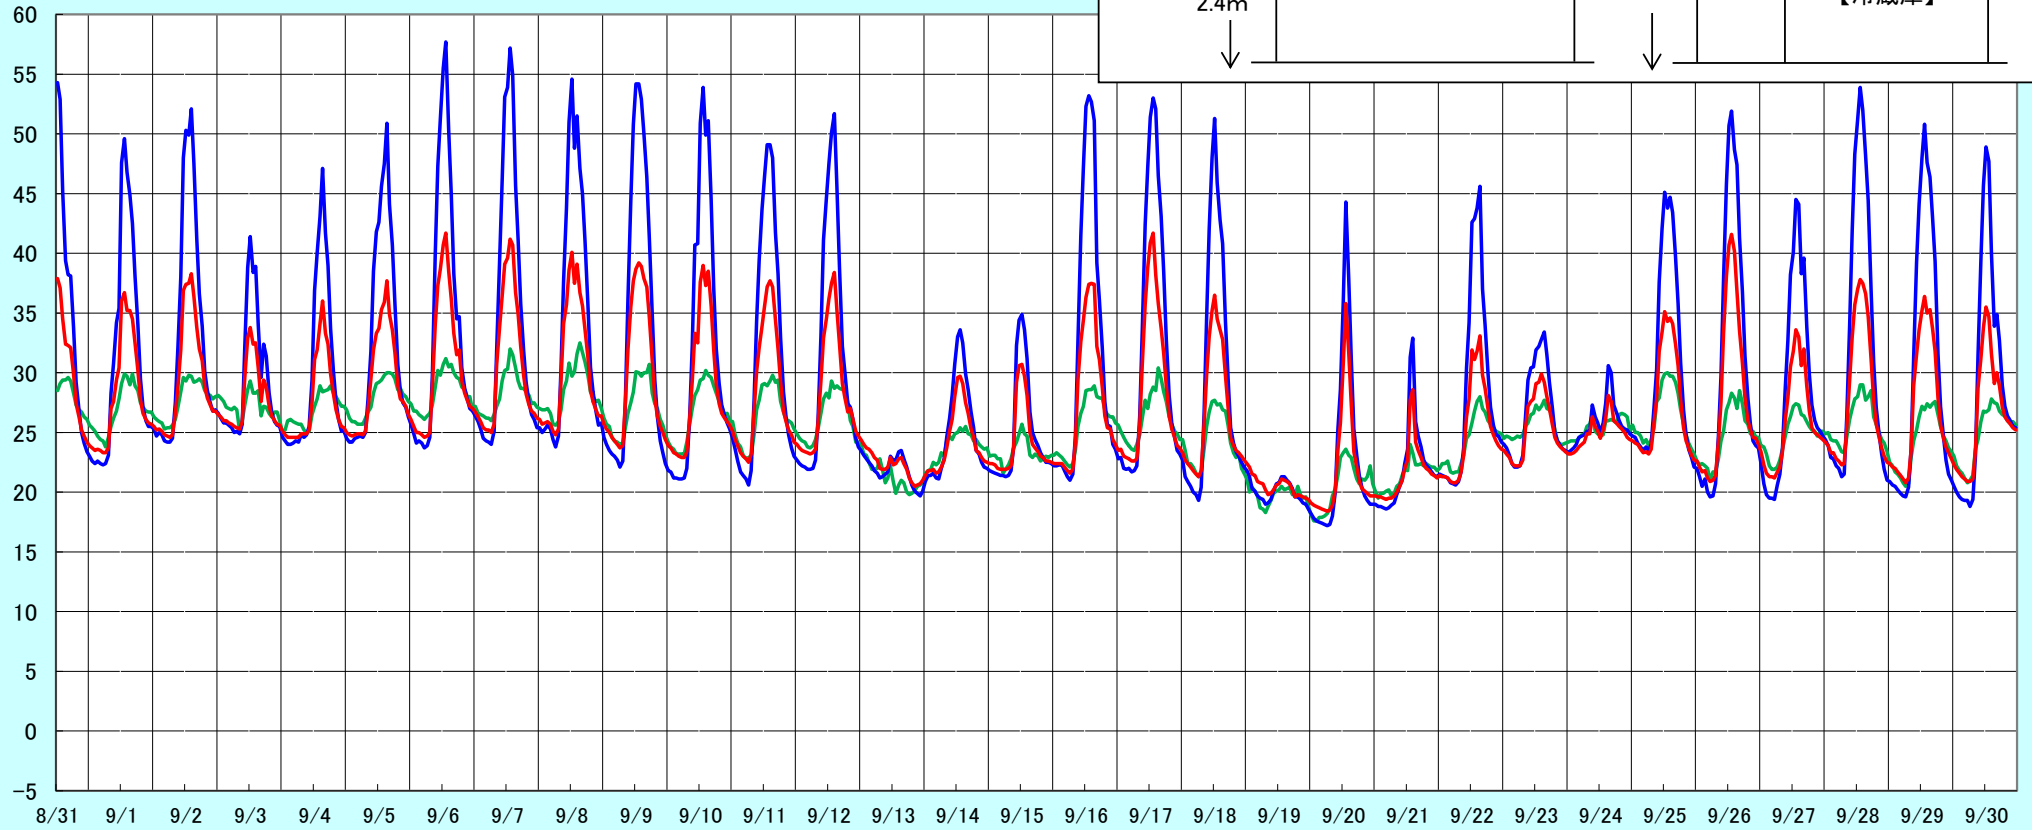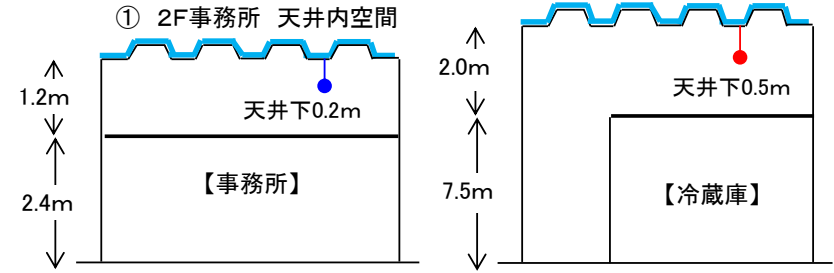



— 気象庁外気温(鹿児島市) — ①2F事務所 天井内空間 — ②冷蔵庫 上部空間

最高温度	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
天気	☔/☁	☔/☔	☔	☔	☔	☔/☁	☔/☁	☔	☔/☁	☔/☁	☔/☁	☁	☔/☁	☔/☁	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔/☁	☁	☔	☔	☔/☁	☔	☔	☔/☁	☔
気象庁外気温	29.9	29.8	29.3	28.9	30.0	31.2	32.0	32.5	30.7	30.2	29.8	29.3	24.0	25.5	25.7	28.9	30.4	27.7	21.1	23.6	24.0	28.0	27.7	26.6	30.0	28.5	27.4	29.0	27.6	27.8
①2F事務所 天井内空間	49.6	52.1	41.4	47.1	50.9	57.7	57.2	54.6	54.2	53.9	49.1	51.7	23.5	33.6	34.9	53.2	53.0	51.3	21.8	44.3	32.9	45.6	33.4	30.6	45.1	51.9	44.5	53.9	50.8	48.9
②冷蔵庫 上部空間	36.7	38.3	33.8	36.0	37.7	41.7	41.2	40.1	39.2	39.0	37.7	38.4	24.4	29.7	30.7	37.5	41.7	36.5	22.4	35.8	28.6	33.1	29.9	28.1	35.1	41.6	33.6	37.8	36.4	35.5

N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日

【測定箇所】

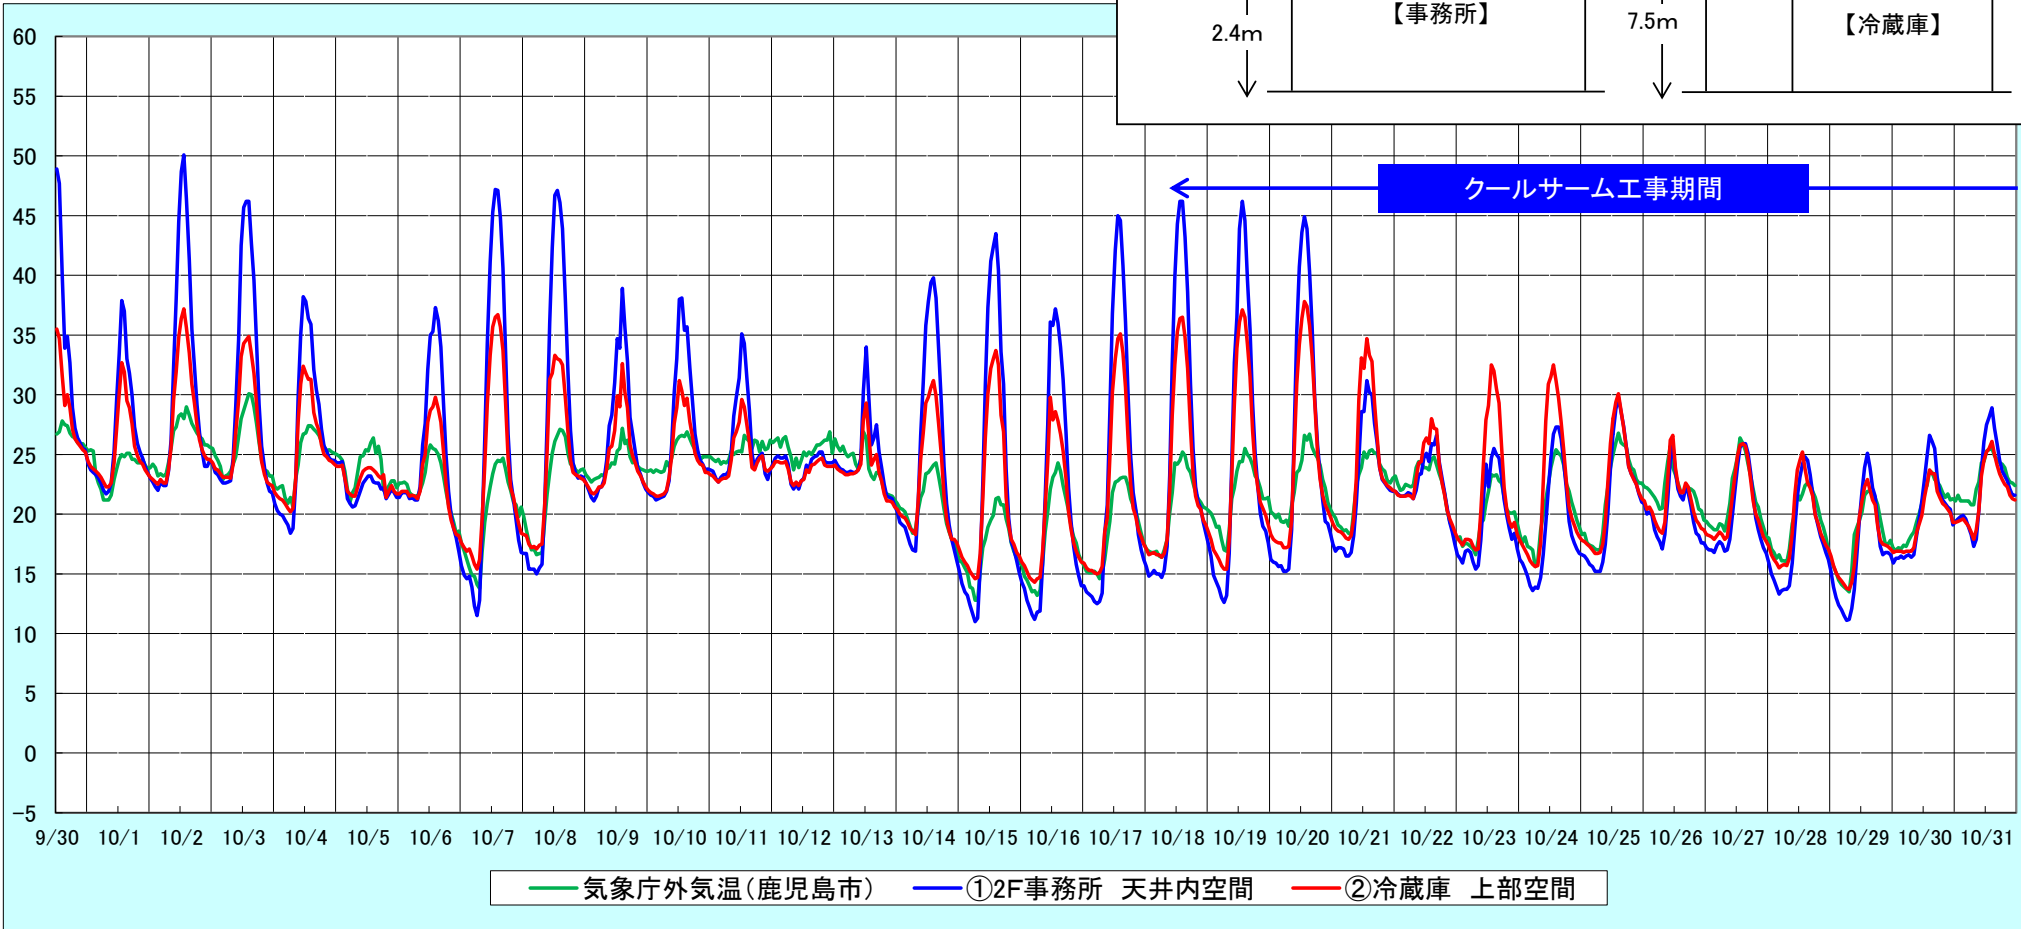
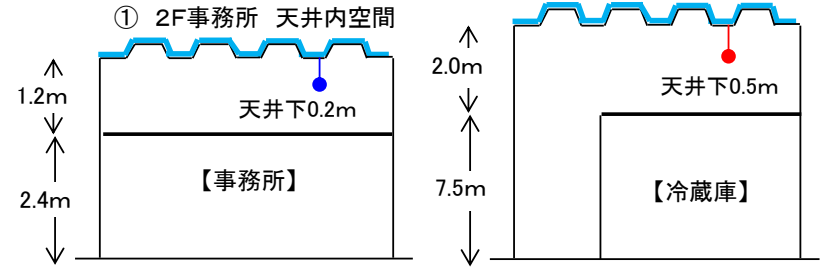


最高温度	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31
天気	☔/☁	☀/☁	☁/☀	☁	☔	☁/☀	☀	☀	☁/☔	☁/☀	☁/☔	☔	☔	☀	☀	☀	☁/☀	☀	☀	☁/☀	☁/☔	☔	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☁	☁/☀	☁
气象庁外気温	25.4	29.0	30.1	27.4	26.4	25.8	24.7	27.1	27.2	26.9	26.6	26.9	26.9	24.3	21.4	24.3	23.1	25.2	25.5	26.7	25.4	24.8	23.3	25.4	26.8	25.7	26.4	22.6	21.9	23.6	25.5
①2F事務所 天井内空間	37.9	50.1	46.2	38.2	24.4	37.3	47.2	47.1	38.9	38.1	35.1	25.2	34.0	39.8	43.5	37.2	45.0	46.2	46.2	44.9	31.2	26.6	25.5	27.3	29.8	25.8	25.9	24.8	25.1	26.6	28.9
②冷蔵庫 上部空間	32.7	37.2	34.9	32.4	24.1	29.8	36.7	33.3	32.6	31.2	29.6	24.7	29.3	31.2	33.7	29.8	35.1	36.5	37.1	37.8	34.7	28.0	32.5	32.5	30.1	26.6	25.9	25.2	22.9	23.7	26.1

N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日



【測定箇所】

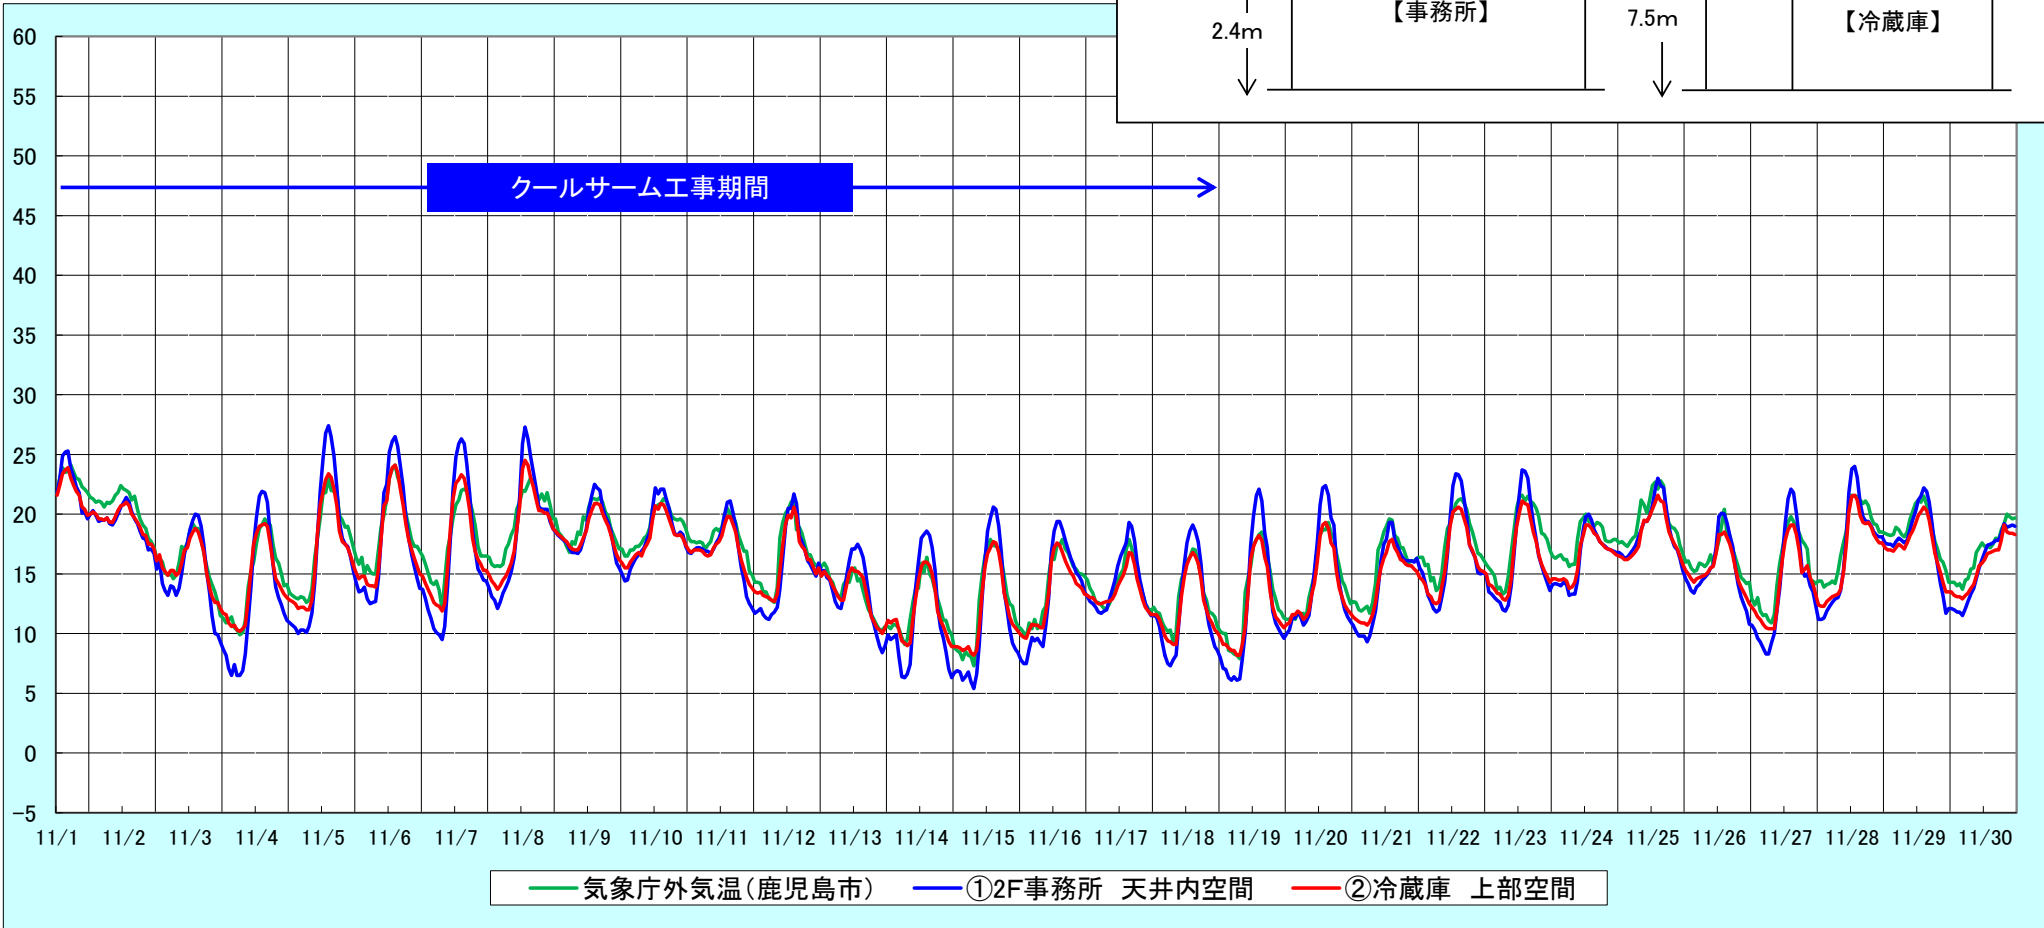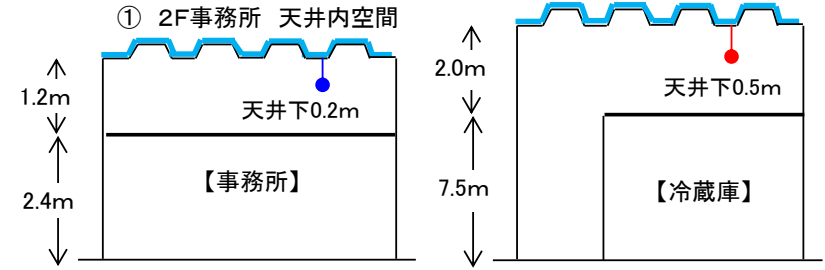

最高温度	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
天気	☔/☀	☔	☀	☀	☀	☔/☀	☀	☔	☔/☔	☔	☔	☔/☔	☔/☔	☀	☀	☔/☔	☔/☔	☀	☀	☔/☔	☔/☔	☔/☔	☔/☔	☔/☔	☔/☔	☔/☔	☀	☔/☔	☀	☔
气象庁外気温	24.1	22.4	19.2	19.6	23.0	24.1	22.1	23.0	21.4	21.3	20.5	21.3	15.9	16.4	17.9	17.9	17.9	17.1	18.5	19.3	19.6	21.3	21.6	20.0	22.8	20.4	19.8	21.6	21.5	20.0
①2F事務所 天井内空間	25.3	21.4	20.0	21.9	27.4	26.5	26.3	27.3	22.5	22.2	21.1	21.7	17.5	18.6	20.6	19.4	19.3	19.1	22.1	22.4	19.3	23.4	23.7	20.0	23.0	20.1	22.1	24.0	22.2	19.2
②冷蔵庫 上部空間	23.9	21.0	18.8	19.2	23.4	24.1	23.3	24.5	20.9	20.9	19.8	20.6	15.5	16.0	17.7	17.6	16.8	16.8	18.2	19.3	17.9	20.6	21.1	19.1	21.6	18.5	19.1	21.6	20.6	19.1

N社 鹿児島センター

クールサーム施工 4,302㎡: 2014年10月18日～11月18日

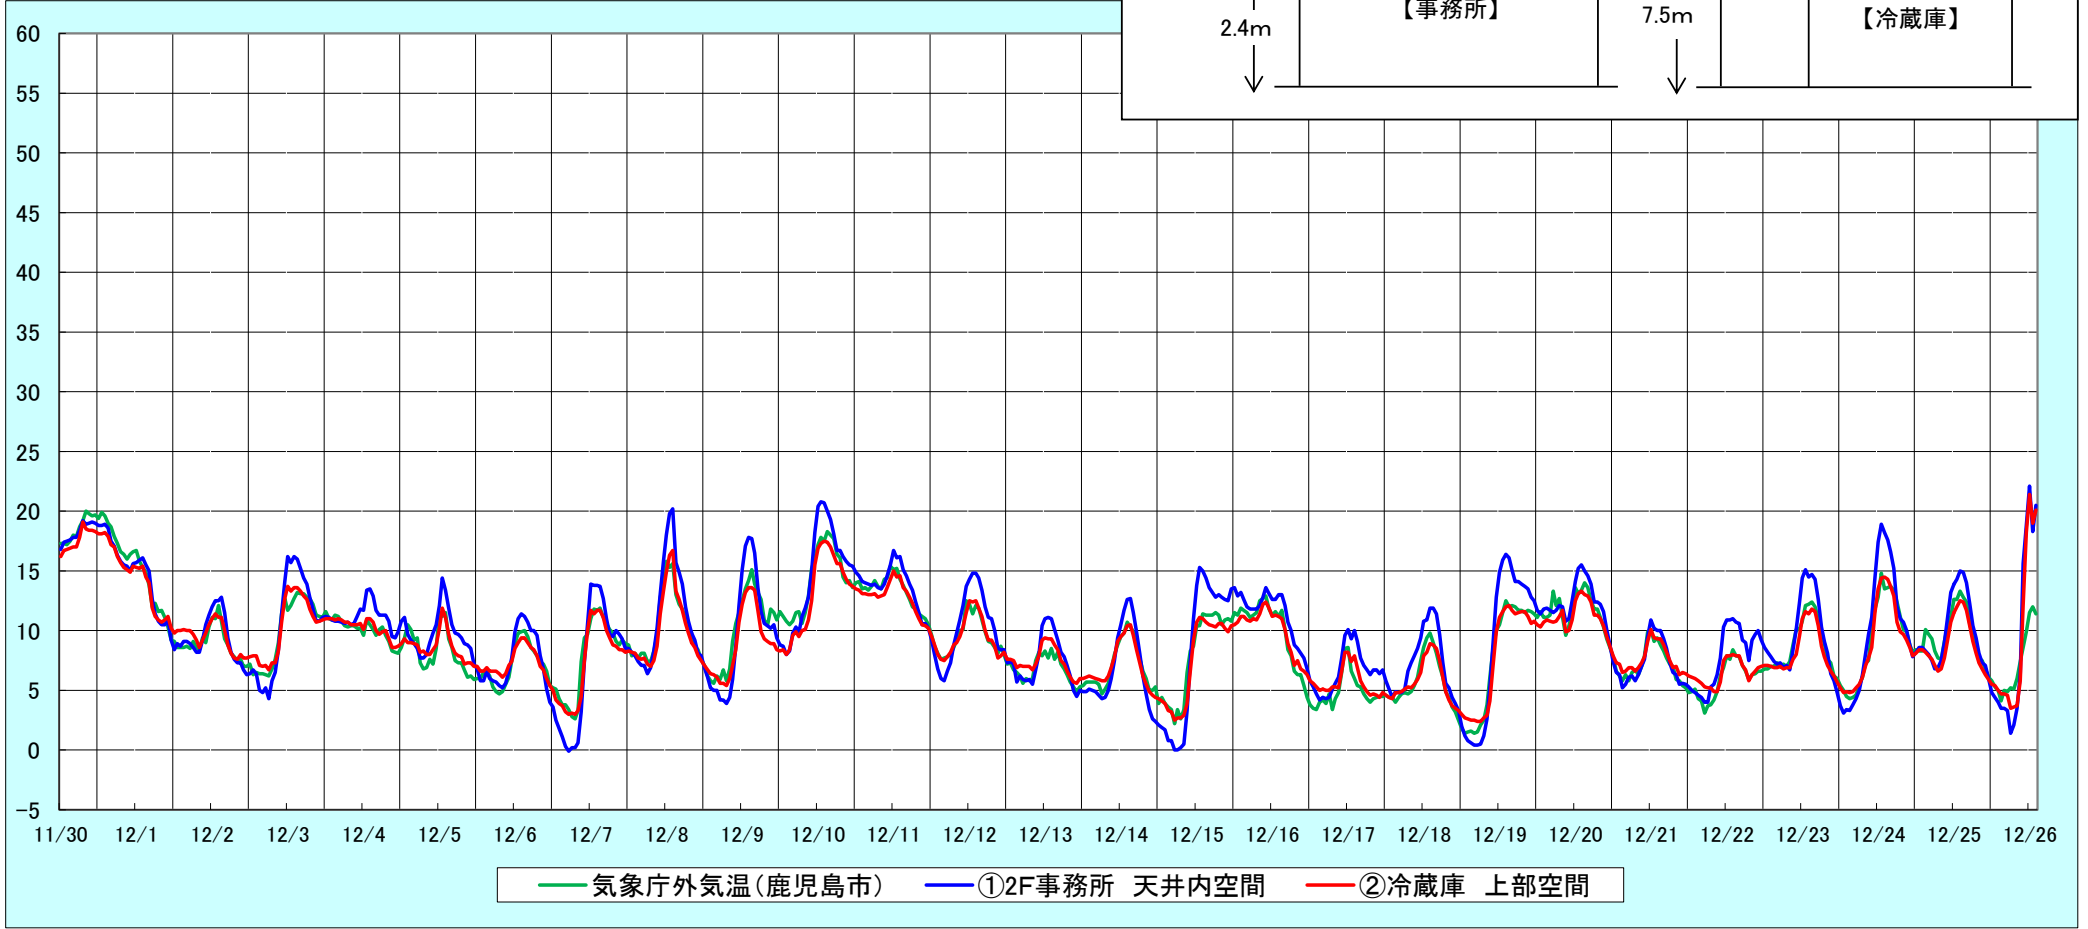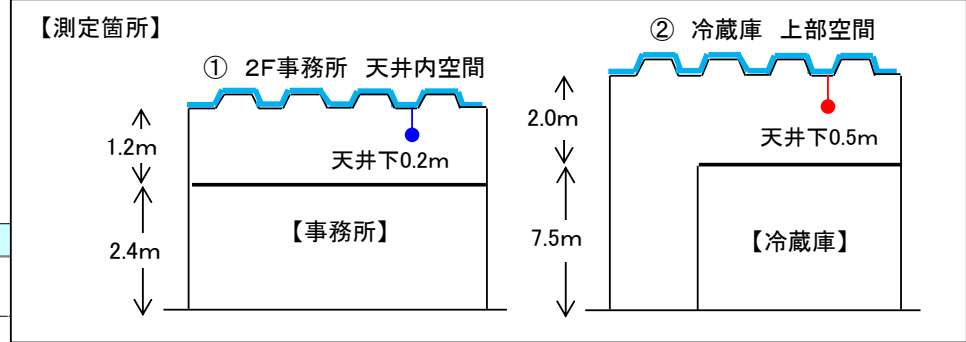

最高温度	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26
天気	☂	☂	☂/☁	☂	☂	☂	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☁	☂	☁	☂	☁/☂	☂/☁	☂	☁/☂	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☁	☂	☂	☂/☁	☂	☂
気象庁外気温	19.9	12.1	13.2	11.6	11.5	10.0	11.9	15.8	15.1	18.3	15.4	12.5	8.5	10.7	11.5	12.9	8.6	9.8	12.5	14.0	10.1	8.4	12.4	14.8	13.3	12.0
①2F事務所 天井内空間	18.9	12.8	16.2	13.5	14.4	11.4	13.9	20.2	17.8	20.8	16.7	14.8	11.1	12.7	15.3	13.6	10.1	11.9	16.4	15.5	10.9	11.0	15.1	18.9	15.0	22.1
②冷蔵庫 上部空間	18.2	11.4	13.7	11.0	11.9	9.4	11.7	16.7	13.6	17.5	15.0	12.5	9.4	10.5	11.1	12.4	8.2	8.9	12.1	13.3	10.1	8.0	11.8	14.5	12.5	21.4