


N社 高岡センター

クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日～11月20日

塗装前後の気象条件が同等の日で比較 (10/23と11/29)

天井空間温度は、約 14°C 低下しました。 (天井空間① -14.8°C 天井空間② -14.1°C)



【測定箇所】

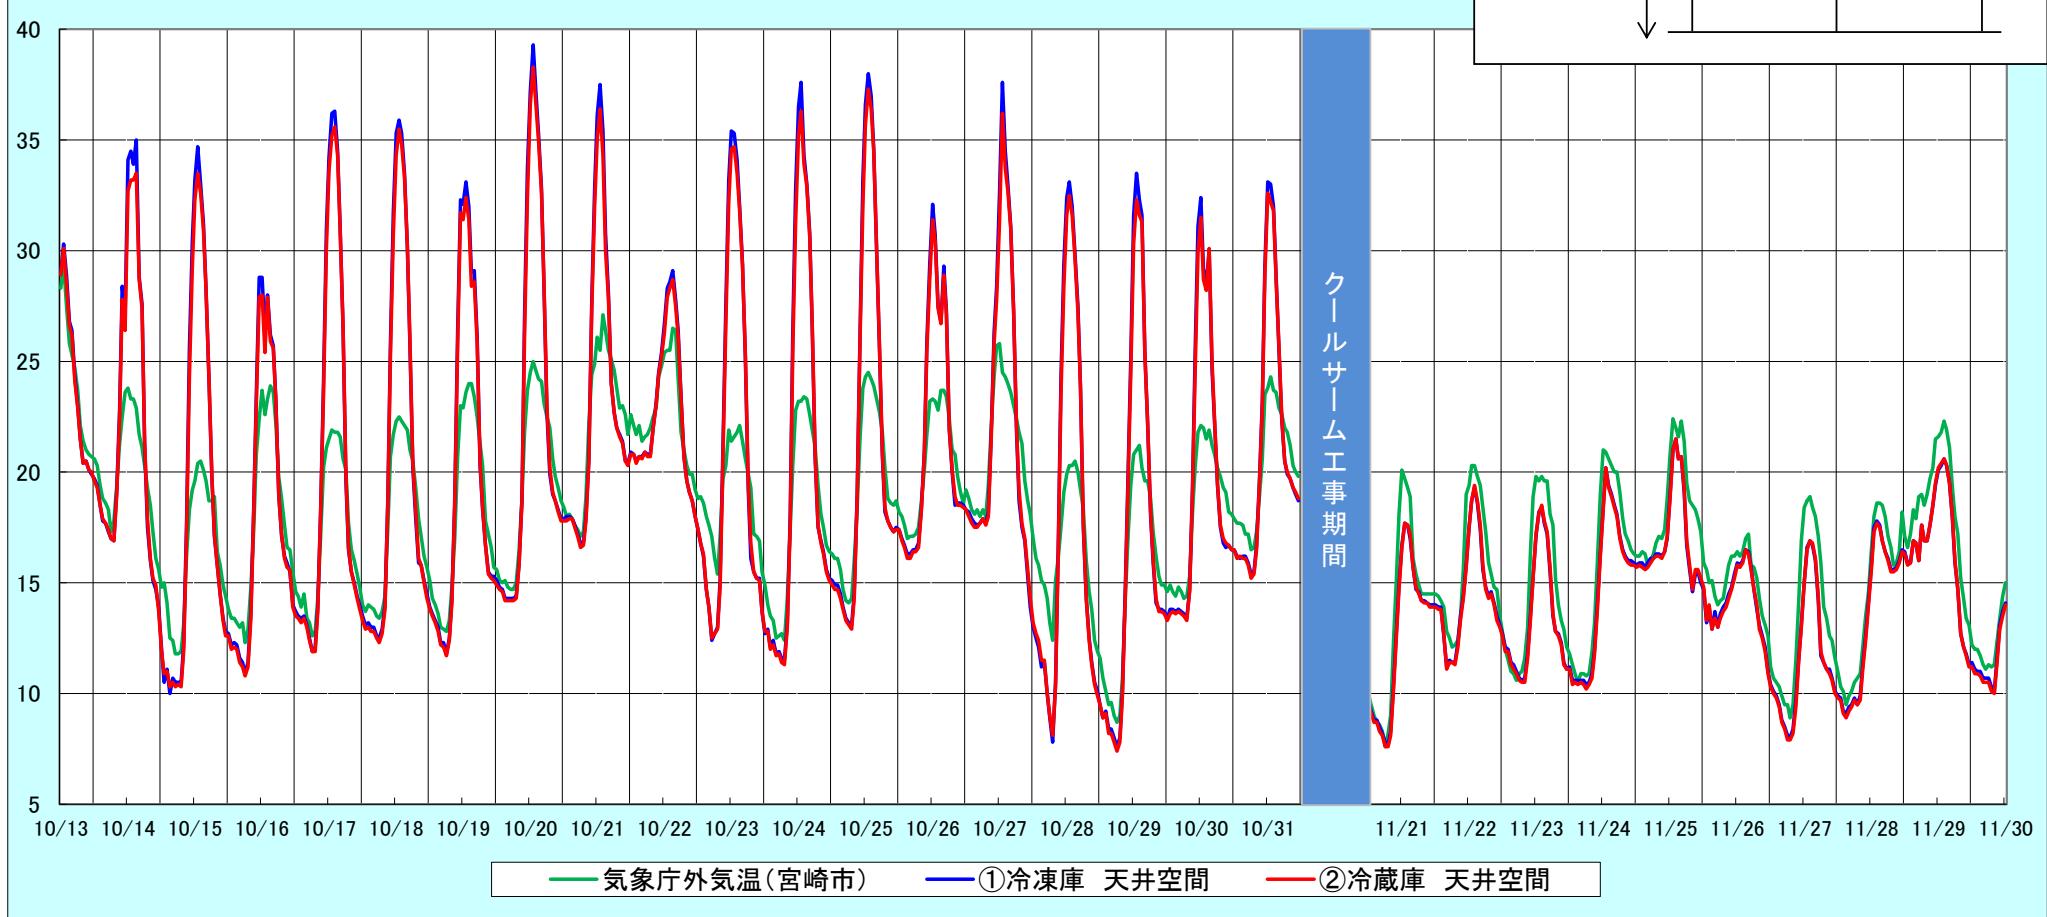

最高温度	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	
天気	☀	☀	☁/☂	☀	☁/☂	☀	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☀	☀	☂/☂	☂/☂	☀	☀	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☀/☂	☀/☂	☀	☂/☂	☂/☂	☀	☂/☂	☀
気象庁外気温	23.8	20.5	23.9	21.9	22.5	24.0	25.0	27.1	26.5	22.1	23.4	24.5	23.7	25.8	20.5	21.2	22.1	24.3	20.1	20.3	19.8	21.0	22.4	17.2	18.9	18.6	22.3	
①冷凍庫 天井空間	35.0	34.7	28.8	36.3	35.9	33.1	39.3	37.5	29.1	35.4	37.6	38.0	32.1	37.6	33.1	33.5	32.4	33.1	17.7	19.3	18.4	20.2	21.5	16.5	16.9	17.8	20.6	
②冷蔵庫 天井空間	33.5	33.5	28.0	35.6	35.5	32.4	38.3	36.4	28.7	34.7	36.3	37.3	31.4	36.2	32.5	32.3	31.5	32.6	17.7	19.4	18.5	20.2	21.5	16.5	16.9	17.7	20.6	

N社 高岡センター


クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日~11月20日

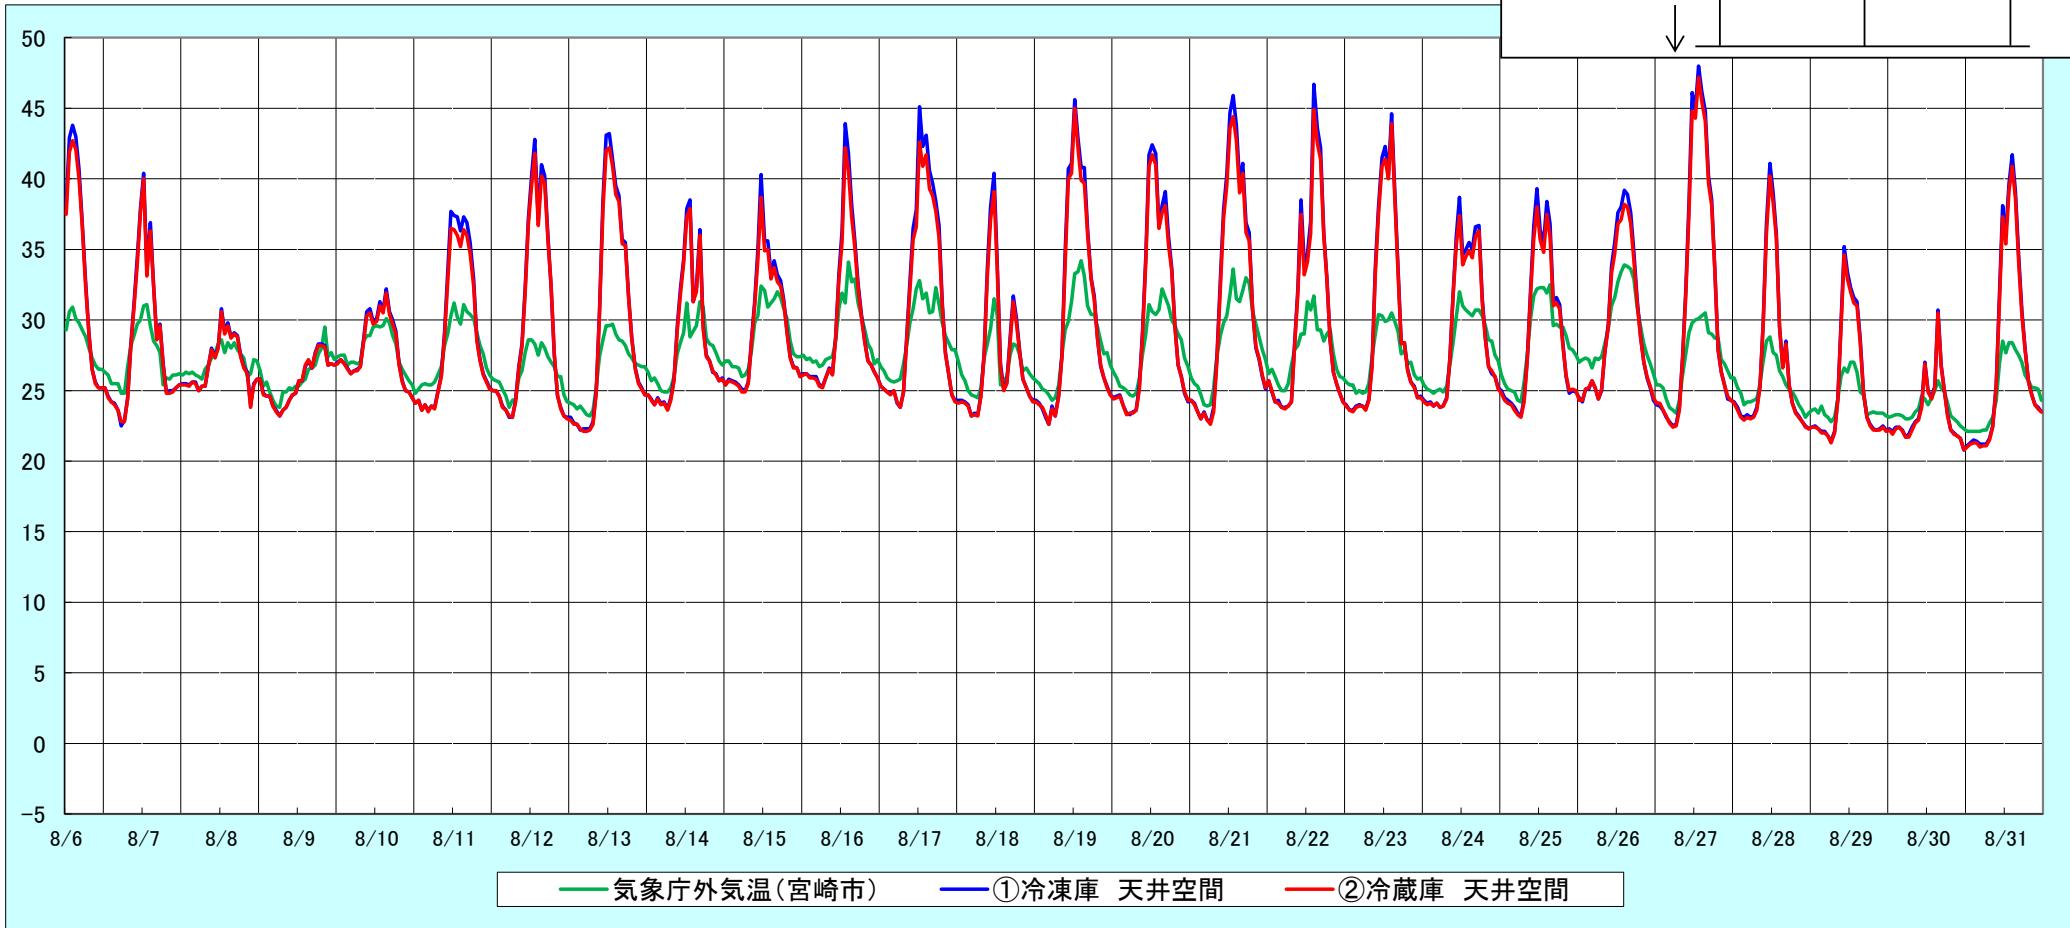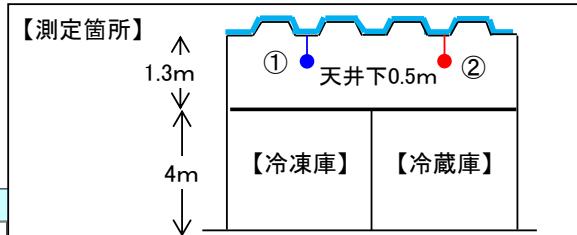

最高温度	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
天 气	☁/☂	☀/☂	☂	☂	☀/☁	☂	☁	☁	☂/☁	☂	☂/☀	☂/☀	☀/☂	☀/☂	☀	☀	☀/☁	☀	☁/☂	☂	☂/☁	☂	☀/☂	☂/☀	☂	☂/☀
気象庁外気温	30.9	31.1	28.6	29.5	30.1	31.2	28.6	29.7	31.3	32.4	34.1	32.8	31.5	34.2	32.2	33.6	31.7	30.5	32.0	32.5	33.9	30.5	28.8	27.0	25.7	28.5
①冷凍庫 天井空間	43.8	40.4	30.8	28.3	32.2	37.7	42.8	43.2	38.5	40.3	43.9	45.1	40.4	45.6	42.4	45.9	46.7	44.6	38.7	39.3	39.2	48.0	41.1	35.2	30.7	41.7
②冷蔵庫 天井空間	42.7	40.0	30.6	28.2	31.9	36.5	41.8	42.2	37.9	38.7	42.2	42.6	39.1	45.0	41.7	44.4	44.9	43.9	37.4	38.0	38.2	47.2	40.2	34.6	30.5	40.9

N社 高岡センター


クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日～11月20日

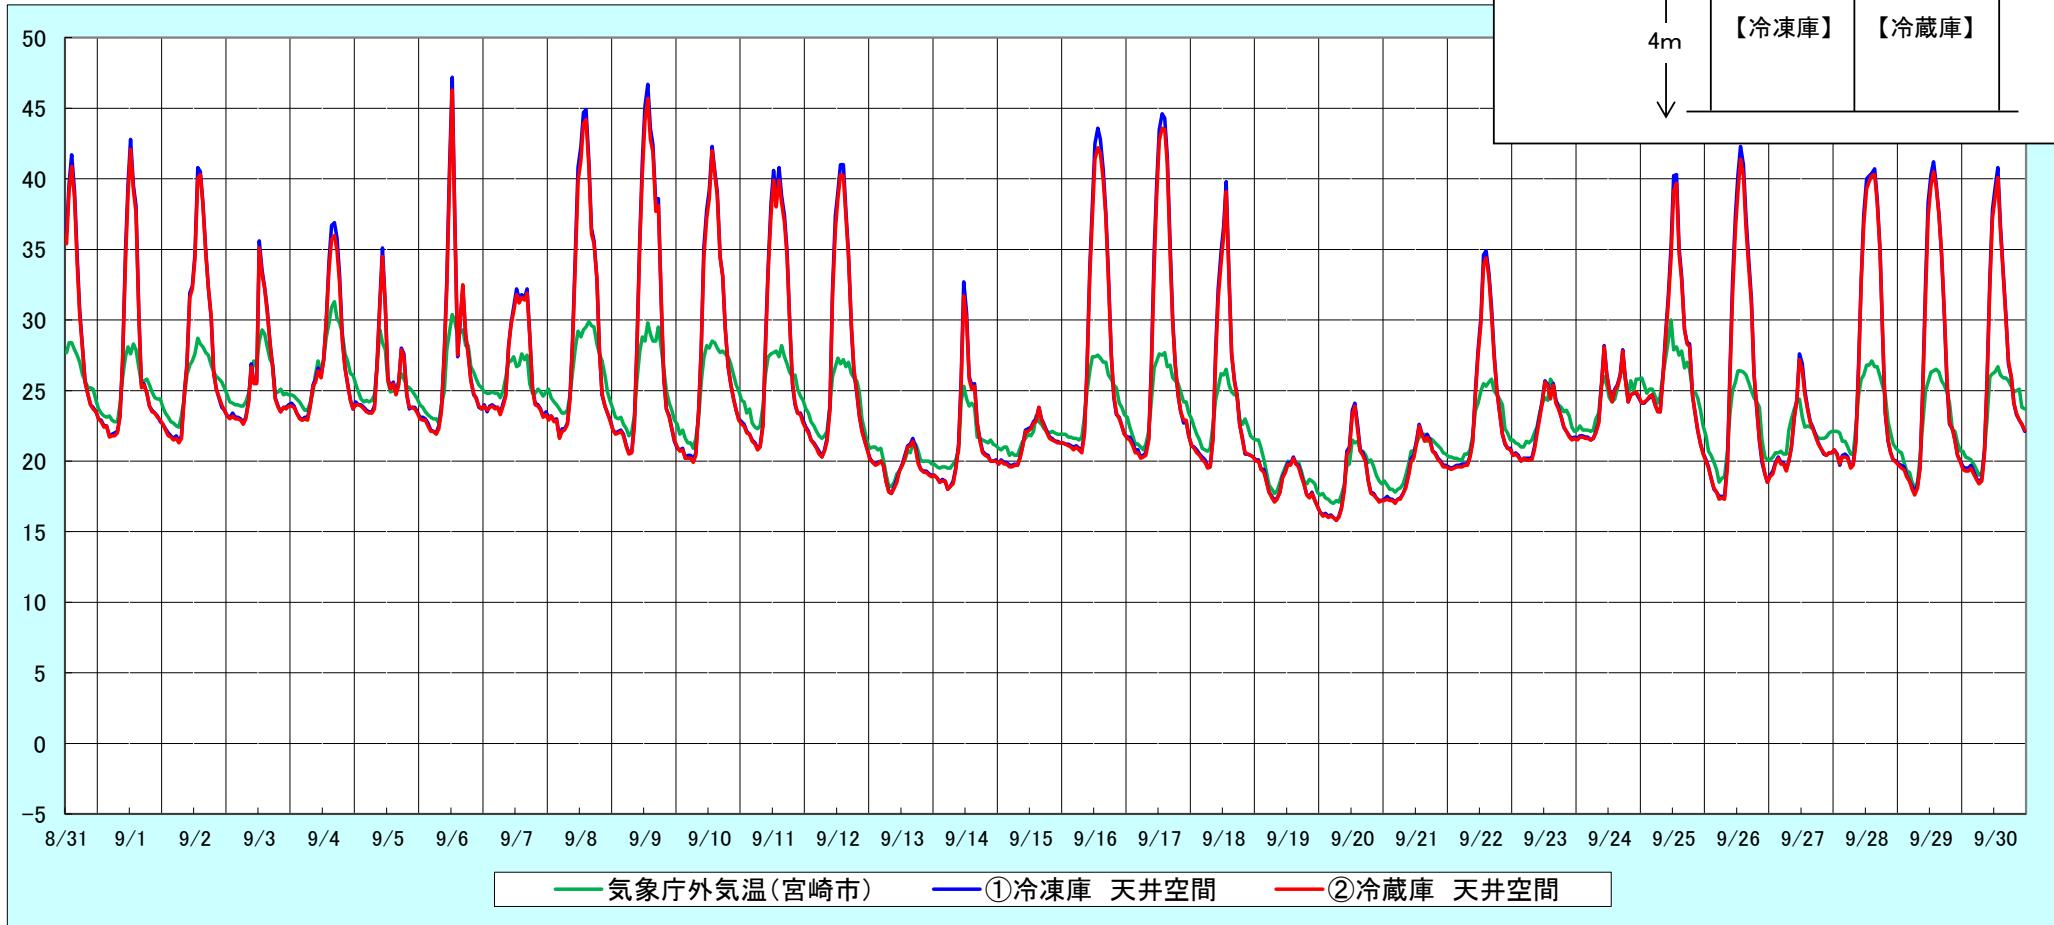

最高温度	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
天気	☁️	☁️	☁️	☂️/☂️	☂️/☂️	☀️/☂️	☀️/☂️	☀️	☀️/☂️	☂️	☂️/☀️	☂️	☂️/☂️	☂️	☂️/☂️	☂️	☀️	☀️/☂️	☂️/☂️	☂️	☂️	☂️/☂️	☂️/☂️	☂️	☂️/☂️	☀️	☂️	☀️/☂️	☂️	
気象庁外気温	28.3	28.7	29.3	31.3	29.3	30.4	27.6	29.9	29.8	28.5	28.2	27.3	21.2	25.3	23.2	27.5	27.7	26.5	21.5	21.5	21.9	25.8	25.8	26.8	30.0	26.4	24.4	27.1	26.5	26.7
①冷凍庫 天井空間	42.8	40.8	35.6	36.9	35.1	47.2	32.2	44.9	46.7	42.3	40.8	41.0	21.6	32.7	23.8	43.6	44.6	39.8	20.3	24.1	22.6	34.9	25.7	28.2	40.3	42.3	27.6	40.7	41.2	40.8
②冷蔵庫 天井空間	42.1	40.3	35.1	36.0	34.5	46.3	31.9	44.2	45.7	42.0	39.9	40.3	21.4	31.7	23.8	42.2	43.6	39.1	20.2	23.9	22.5	34.4	25.6	28.1	39.7	41.4	27.2	40.3	40.5	40.1

N社 高岡センター


クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日～11月20日

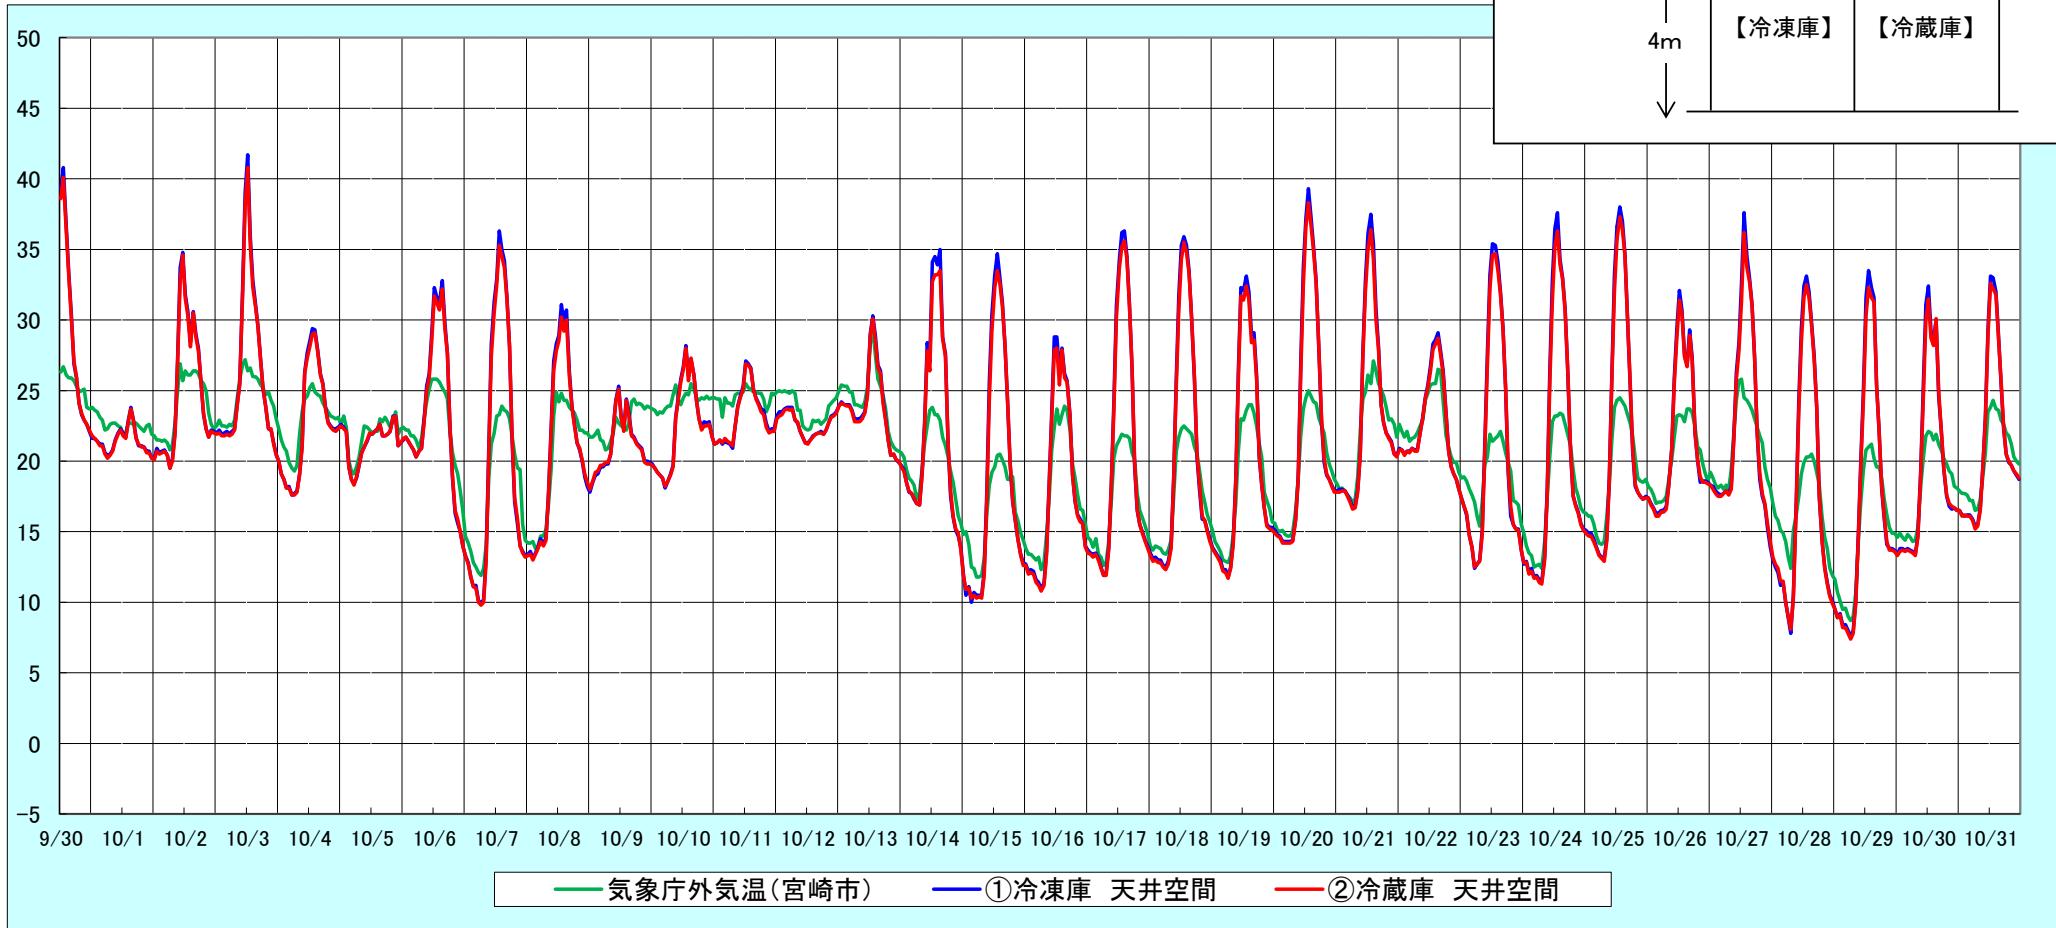

最高温度	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31
天気	↑/☁	☁	☀	☁	☂	☀/☁	☀	☁	☂	☁	☁	☂	↑/☀	☀	☀/☁	☀	☀/☁	☀	☁/☀	☀	☁/☂	☂	☀	☀	↑/☀	☀	☀	☁	☁	☁	
気象庁外気温	23.8	26.9	27.2	25.5	23.5	25.8	23.9	24.9	24.4	25.5	25.5	25.0	29.4	23.8	20.5	23.9	21.9	22.5	24.0	25.0	27.1	26.5	22.1	23.4	24.5	23.7	25.8	20.5	21.2	22.1	24.3
①冷凍庫 天井空間	23.8	34.8	41.7	29.4	23.2	32.8	36.3	31.1	25.3	28.2	27.1	23.8	30.3	35.0	34.7	28.8	36.3	35.9	33.1	39.3	37.5	29.1	35.4	37.6	38.0	32.1	37.6	33.1	33.5	32.4	33.1
②冷蔵庫 天井空間	23.7	34.6	40.8	29.1	23.2	32.2	35.3	30.2	25.1	28.0	26.9	23.7	30.1	33.5	33.5	28.0	35.6	35.5	32.4	38.3	36.4	28.7	34.7	36.3	37.3	31.4	36.2	32.5	32.3	31.5	32.6

N社 高岡センター


クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日～11月20日

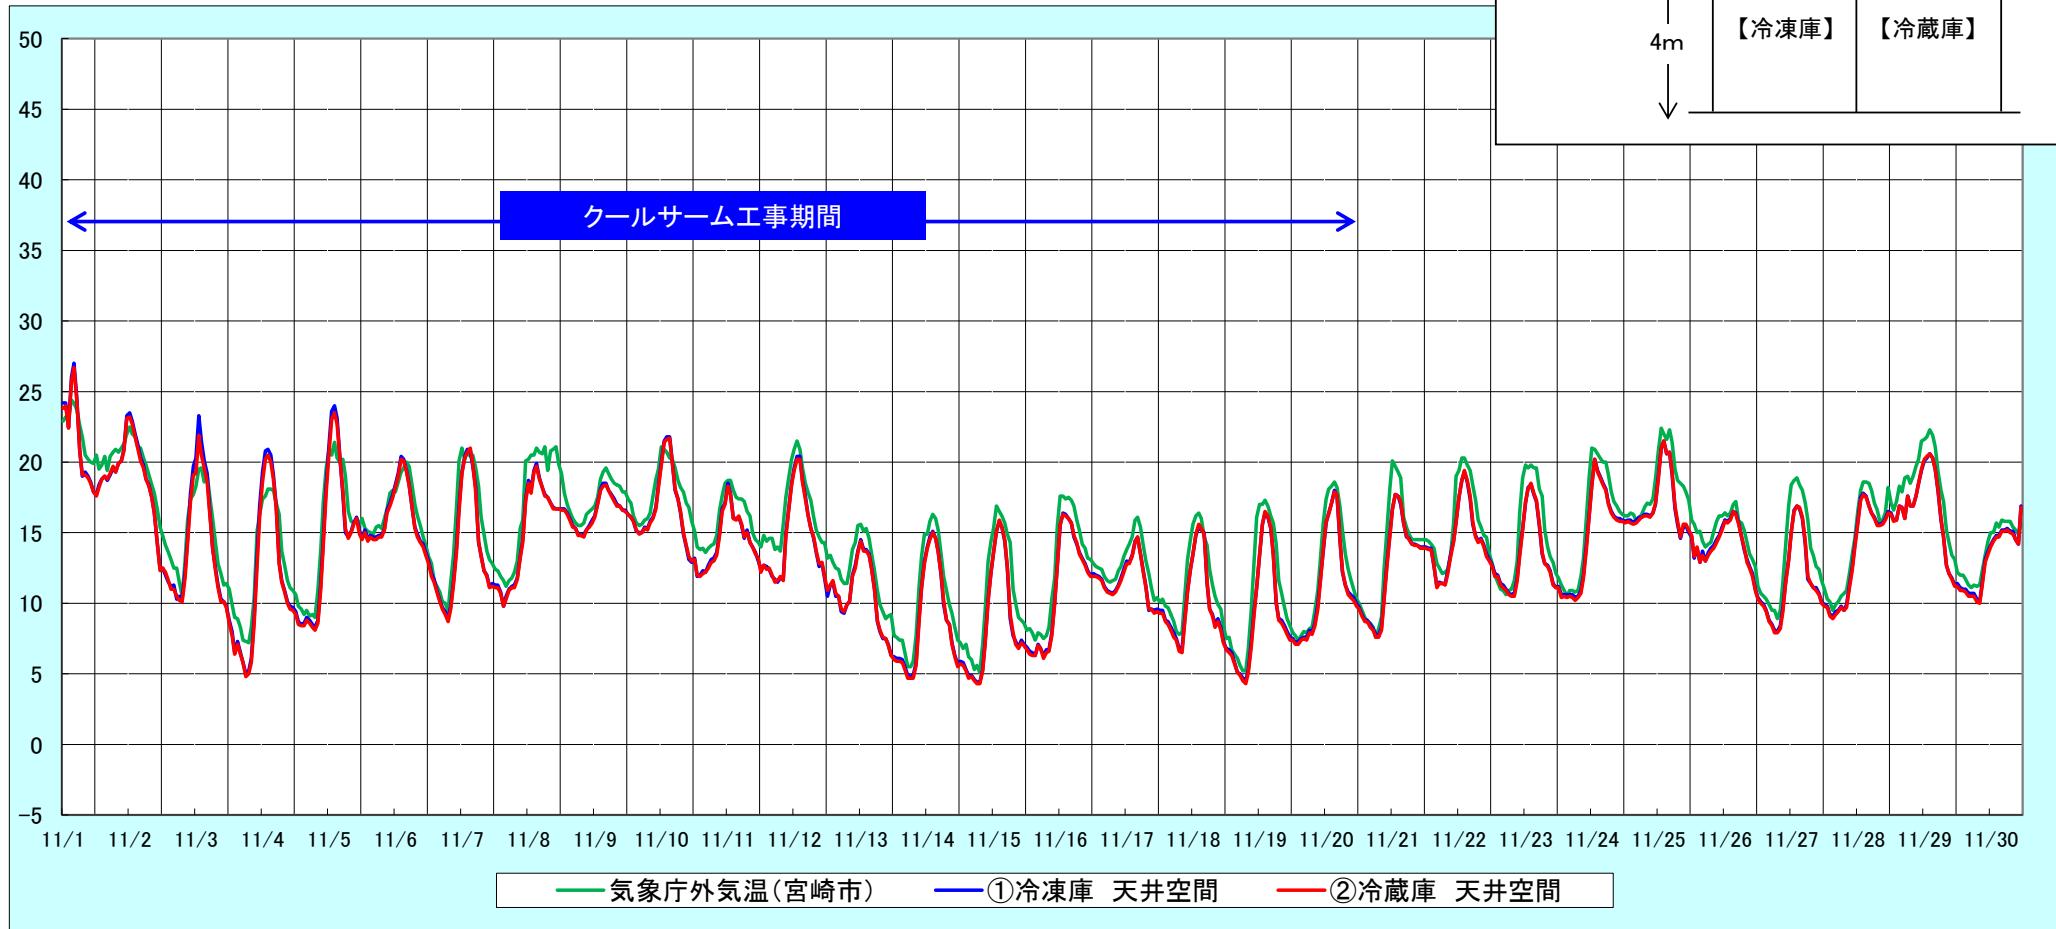

最高温度	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
天気	☂	☂/☁	☀	☀	☀/☁	☂/☁	☀	☂/☂	☂/☂	☂	☂/☂	☀/☂	☂/☂	☀/☂	☂/☂	☀/☂	☂/☂	☀/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☂/☂	☀/☂	☂/☂		
気象庁外気温	24.4	22.5	19.6	18.1	21.4	20.0	21.0	21.1	19.6	21.1	18.7	21.5	15.6	16.3	16.9	17.6	16.1	16.4	17.3	18.6	20.1	20.3	19.8	21.0	22.4	17.2	18.9	18.6	22.3	15.9
①冷凍庫 天井空間	27.0	23.5	23.3	20.9	24.0	20.4	20.9	19.9	18.5	21.8	18.5	20.4	14.5	15.1	15.8	16.4	14.7	15.4	16.4	18.0	17.7	19.3	18.4	20.2	21.5	16.5	16.9	17.8	20.6	16.9
②冷蔵庫 天井空間	26.7	23.2	21.9	20.5	23.5	20.2	21.0	19.7	18.4	21.7	18.3	20.2	14.4	15.0	15.9	16.3	14.7	15.6	16.5	17.9	17.7	19.4	18.5	20.2	21.5	16.5	16.9	17.7	20.6	16.8

N社 高岡センター

クールサーム施工 2,784m² : 2014年11月1日~11月20日

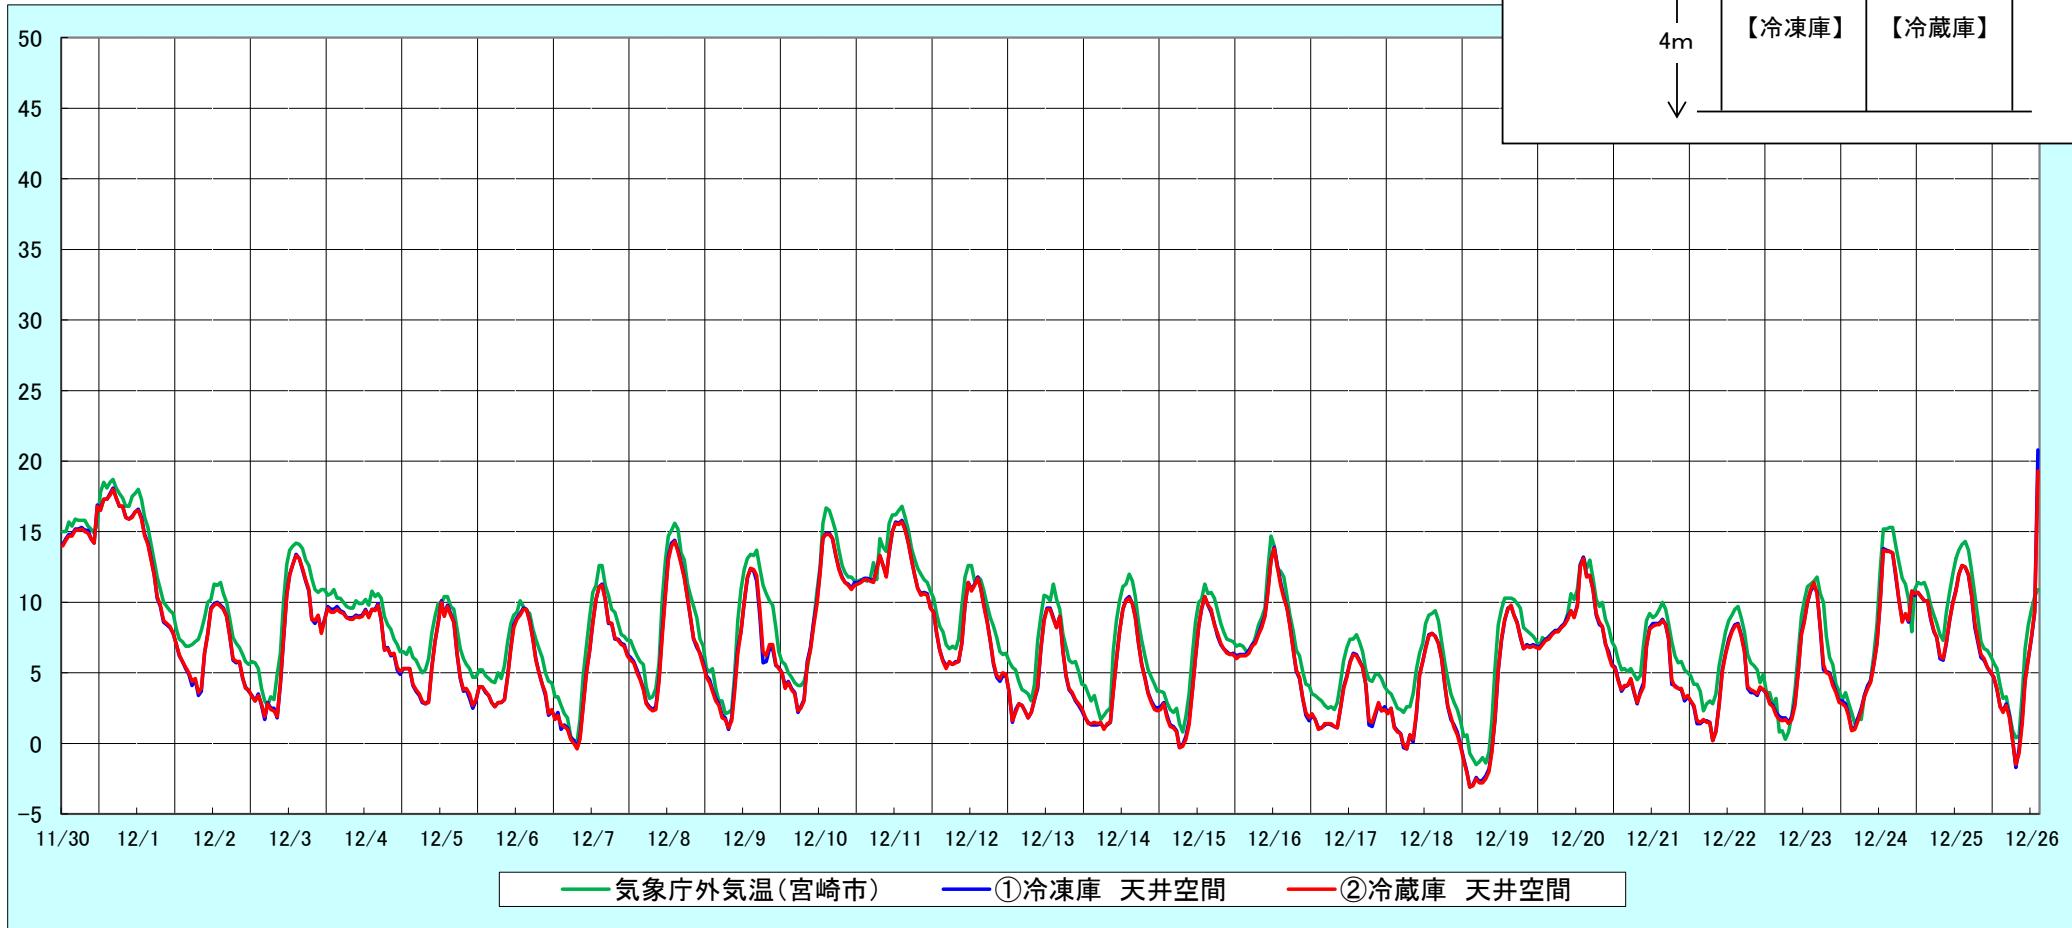

最高温度	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26
天 气	☂/☀	☀	☀	☂/☁	☁/☂	☀	☀	☂/☁	☀	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☀	☀	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☂/☁	☀	☀	☂/☀	☀
気象庁外気温	18.7	11.4	14.2	10.9	10.4	10.1	12.6	15.6	13.7	16.7	16.8	12.6	11.3	12.0	11.3	14.7	7.7	9.4	10.3	13.2	10.0	9.7	11.8	15.3	14.3	10.9
①冷凍庫 天井空間	18.1	10.0	13.4	9.9	10.1	9.6	11.3	14.4	12.4	14.9	15.8	11.8	9.6	10.4	10.4	13.9	6.4	7.8	9.7	13.2	8.8	8.5	11.2	13.8	12.6	20.8
②冷蔵庫 天井空間	18.0	9.9	13.3	9.8	10.0	9.5	11.2	14.3	12.4	14.8	15.7	11.7	9.5	10.3	10.4	13.8	6.3	7.8	9.8	13.1	8.7	8.4	11.4	13.7	12.6	19.3