
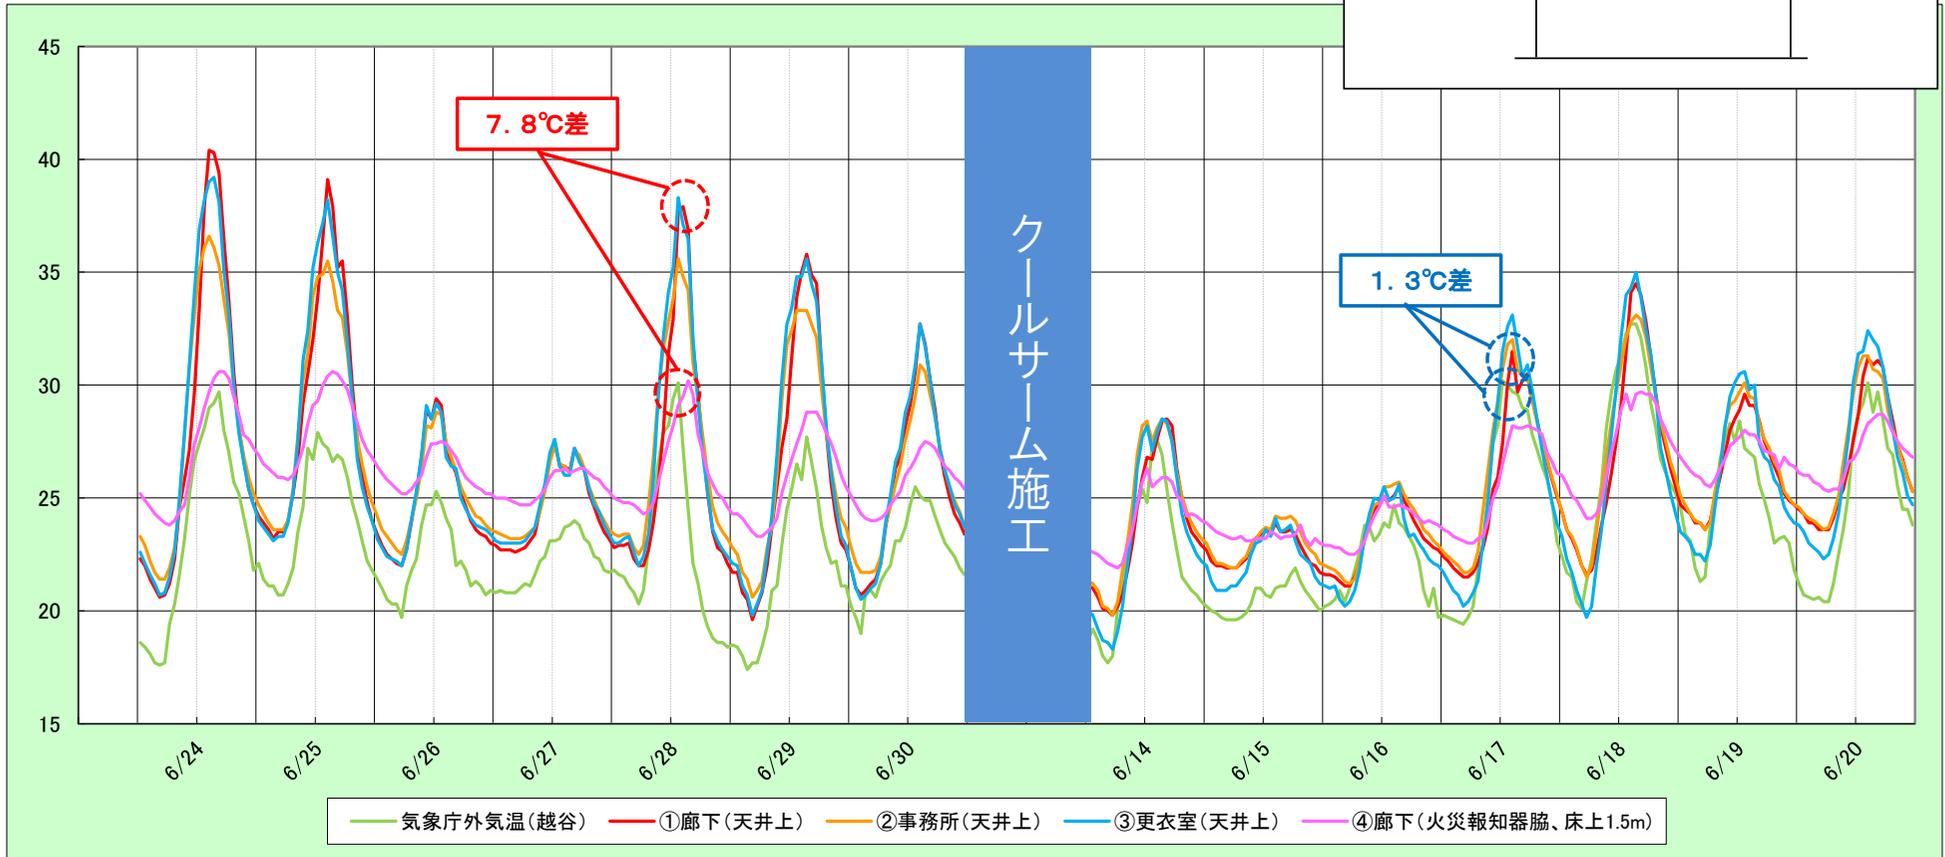


# N社 野田センター

クールサーム施工：2015年7月3日～7月14日  
 施工面積：2,064㎡

快晴で外気温がほぼ同じだった2015年6月28日(施工前)と、2016年6月17日(施工後)の温度を比較すると、  
 施工前は外気温より**7.8℃**高かった廊下の天井上の温度が、施工後は**1.3℃**と、**6.5℃**低下している。

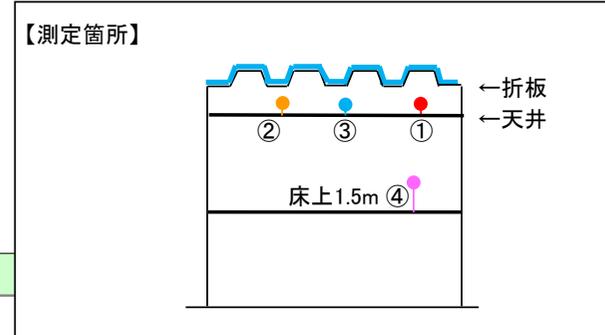

	2015年							クールサーム施工	2016年						
	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20
最高温度															
天気	☀/☁	☀	☁/☔	☔/☁	☀	☀	☁	☀/☁	☁	☁/☔	☀	☀	☀/☁	☁	
気象庁外気温(越谷)	29.7	27.9	25.3	24.0	30.1	27.7	25.5	27.6	21.9	24.7	30.2	32.7	28.4	30.1	
①廊下(天井上)	40.4	39.1	29.4	27.5	37.9	35.8	32.7	28.5	23.9	25.5	31.5	34.5	29.6	31.2	
②事務所(天井上)	36.6	35.5	28.8	27.3	35.6	33.3	30.9	28.5	24.2	25.7	32.0	33.1	30.1	31.3	
③更衣室(天井上)	39.2	38.2	29.2	27.6	38.3	35.6	32.7	28.5	24.1	25.6	33.1	35.0	30.6	32.4	
④廊下(火災報知器脇、床上1.5m)	30.6	30.6	27.5	26.3	30.2	28.8	27.5	26.3	23.9	25.1	28.2	29.7	28.0	28.7	