
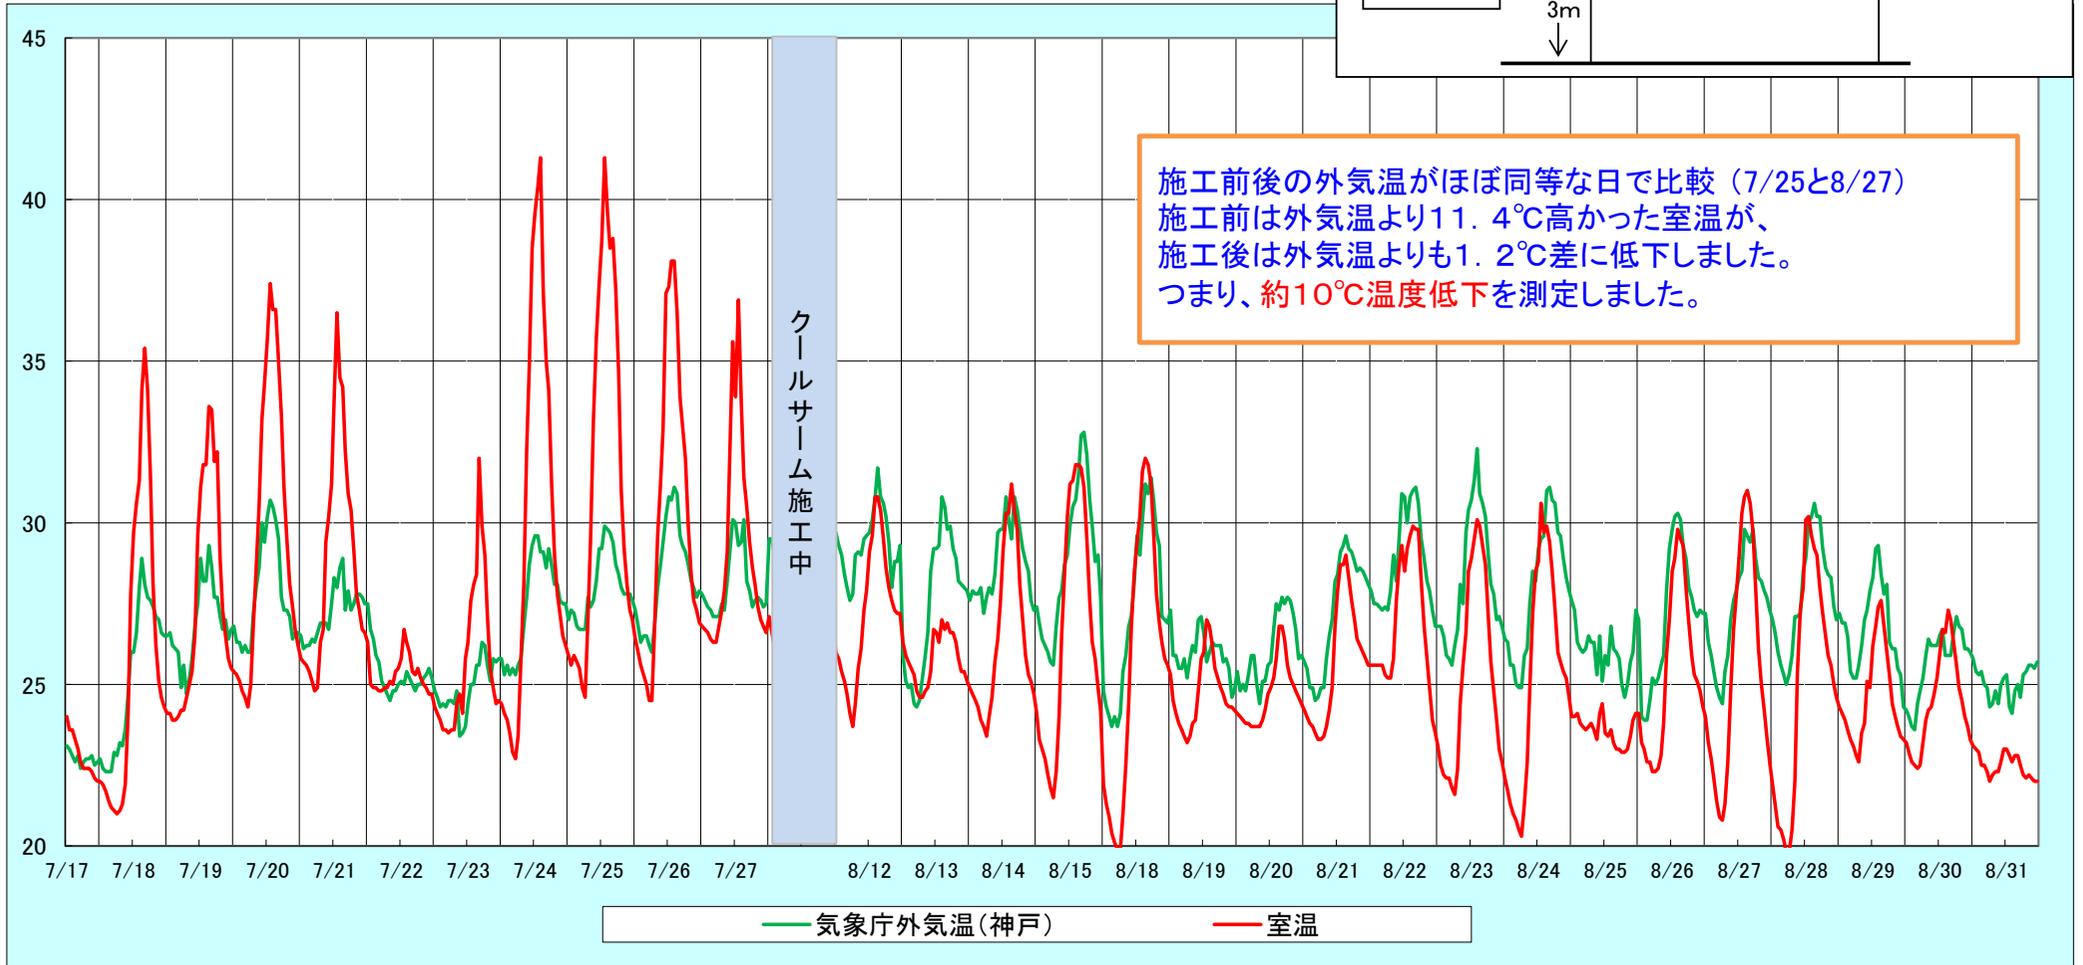


# N社 阪神センター（荷捌場倉庫メザニー）

クールサーム施工 4,000㎡ 2015年7月18日～8月26日

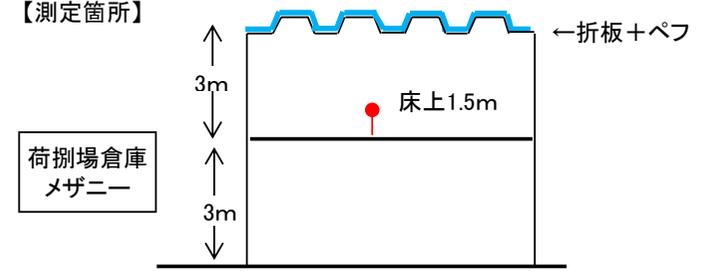

最高温度	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	施工中																			
天気	☁/☀	☁/☁	☀	☁/☀	☁	☁/☁	☀/☁	☀	☀	☁	☁/☁	☁	☀	☀	☁/☁	☀	☁	☁/☁	☁	☁	☀	☀/☁	☁	☀	☀	☁	☁/☁	☁		
気象庁外気温	28.9	29.3	30.7	28.9	27.5	26.3	29.6	29.9	31.1	30.1	31.7	30.8	30.8	32.8	30.6	28.7	31.4	27.3	27.7	29.6	31.1	32.3	31.1	27.6	30.3	29.8	30.6	29.3	27.1	25.8
室温	35.4	33.6	37.4	36.5	26.7	32.0	41.3	41.3	38.1	36.9	30.8	27.0	31.2	31.8	29.9	27.9	32.0	27.0	26.8	29.0	29.9	30.1	30.6	24.4	29.8	31.0	30.2	27.6	27.3	23.1
温度差(室温-外気温)	6.5	4.3	6.7	7.6	(0.8)	5.7	11.7	11.4	7.0	6.8	(0.9)	(3.8)	0.4	(1.0)	(0.7)	(0.8)	0.6	(0.3)	(0.9)	(0.6)	(1.2)	(2.2)	(0.5)	(3.2)	(0.5)	1.2	(0.4)	(1.7)	0.2	(2.7)