
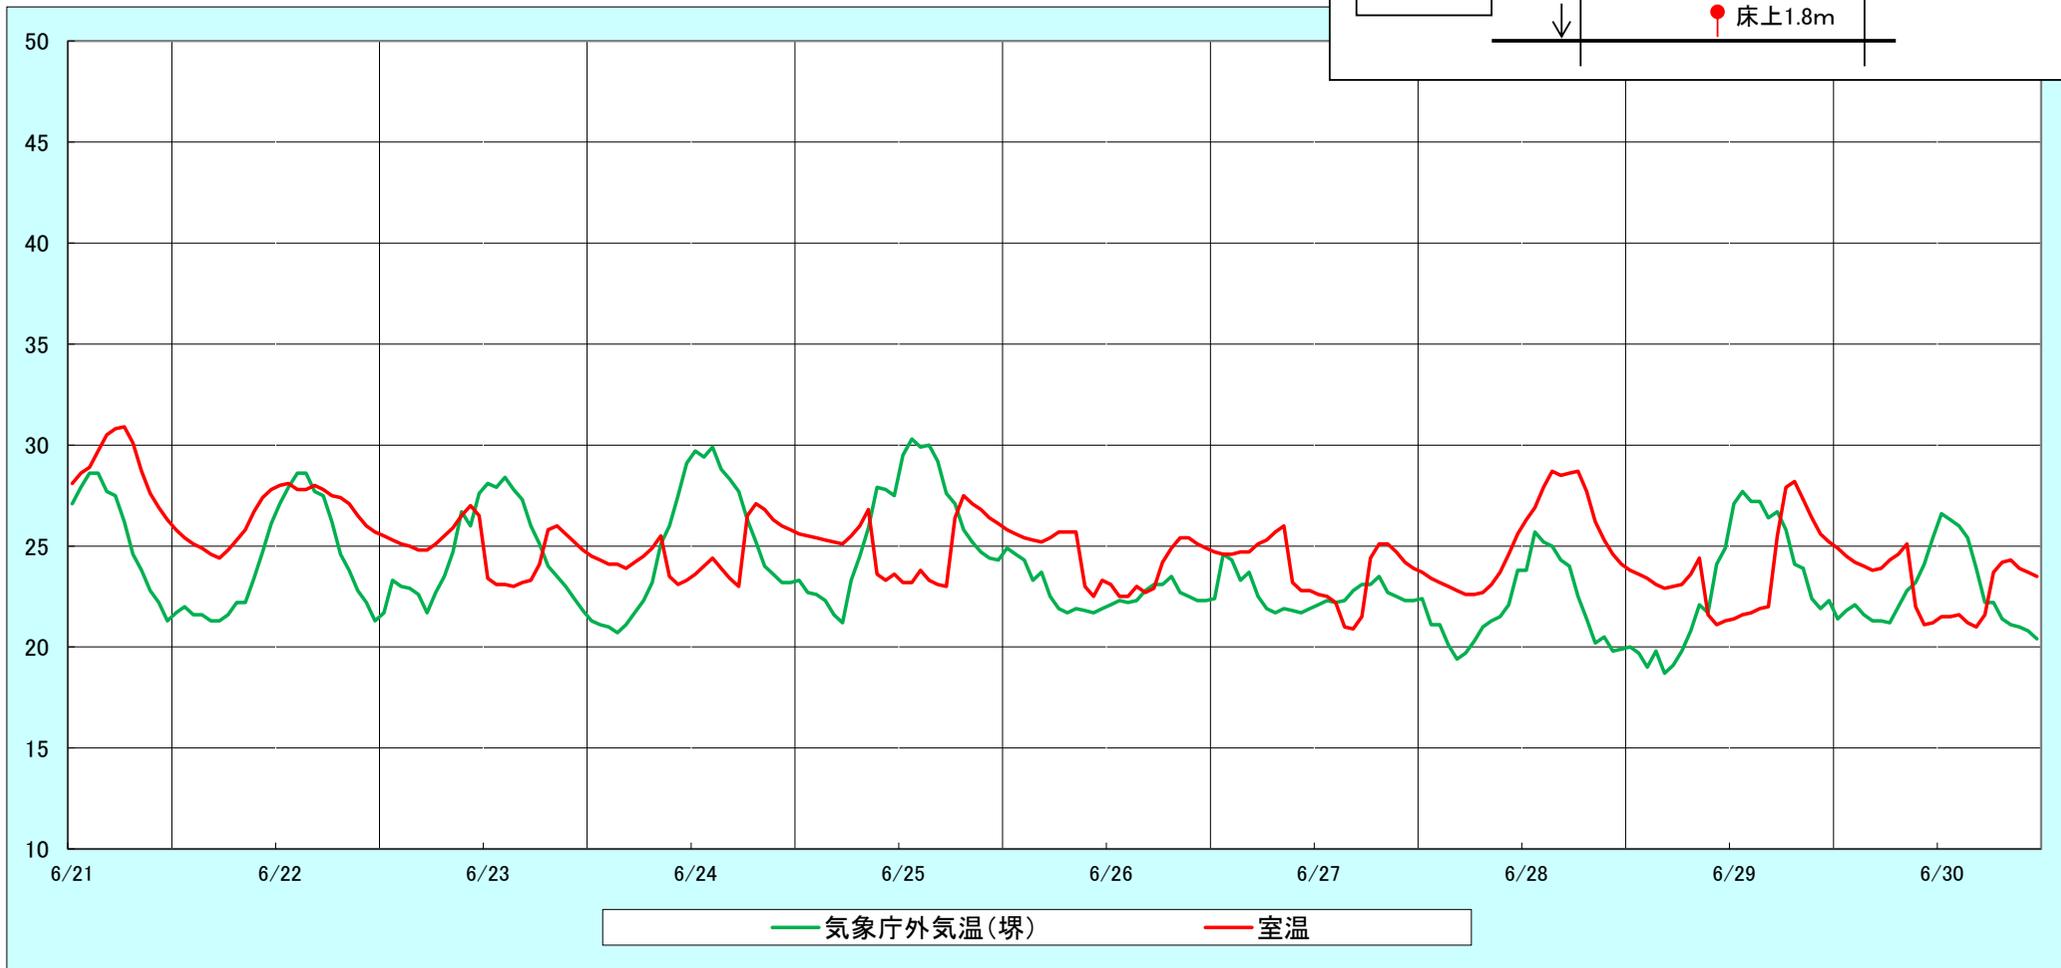


# N社 泉南センター（折板倉庫2F）



クールサーム施工 1,400㎡ 2015年6月21日～8月31日

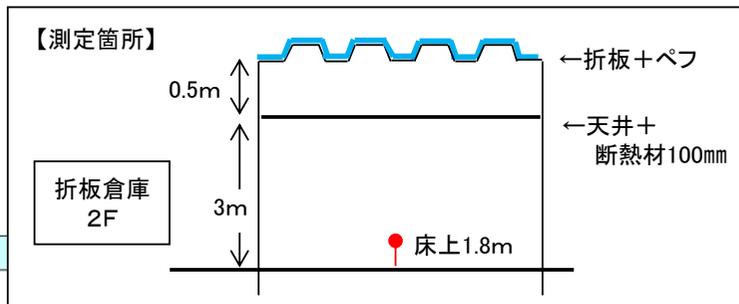

最高温度																					6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
天気																					☔/☀	☁	☀/☁	☁	☁	☔	☁/☔	☔/☁	☀	☁
気象庁外気温																					28.6	28.6	28.4	29.9	30.3	24.9	24.6	25.7	27.7	26.6
室温																					30.9	28.1	27.0	27.1	27.5	25.8	26.0	28.7	28.2	25.1
温度差(室温-外気温)																					2.3	(0.5)	(1.4)	(2.8)	(2.8)	0.9	1.4	3.0	0.5	(1.5)

# N社 泉南センター（折板倉庫2F）



クールサーム施工 1,400㎡ 2015年6月21日～8月31日

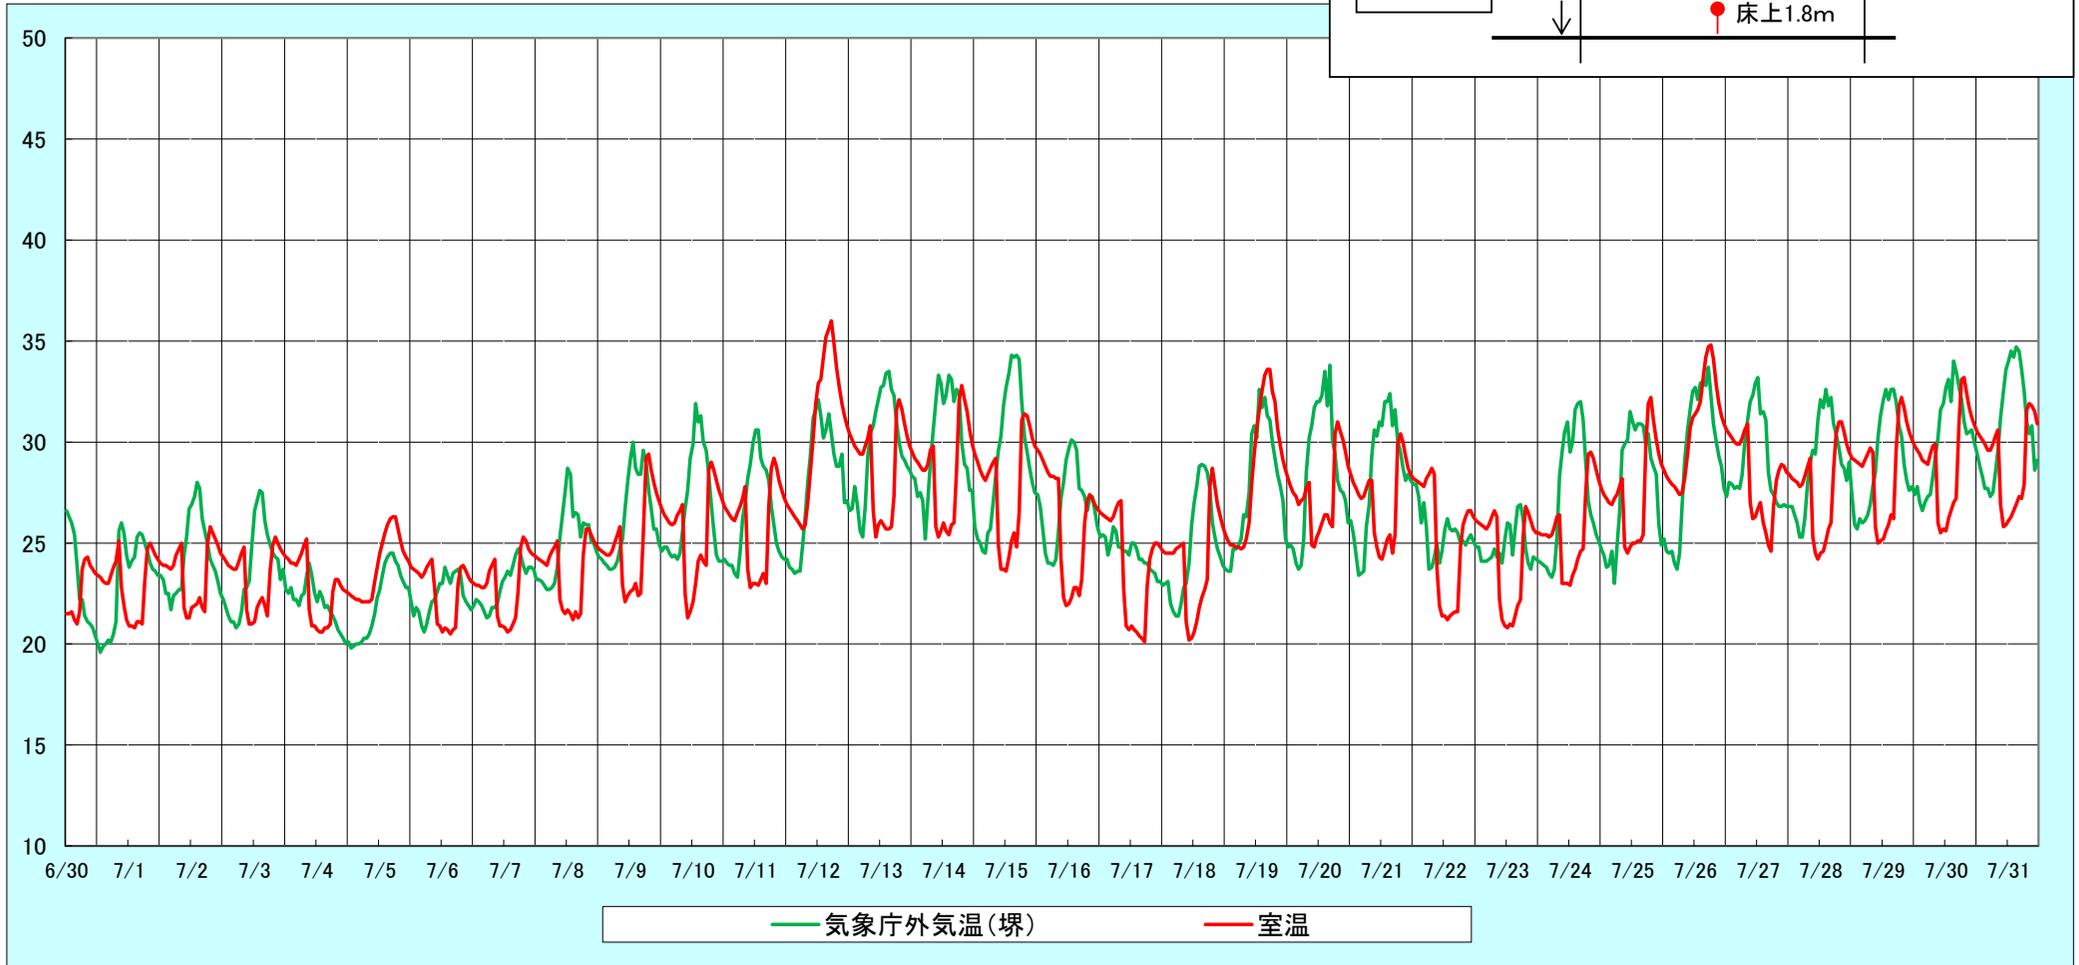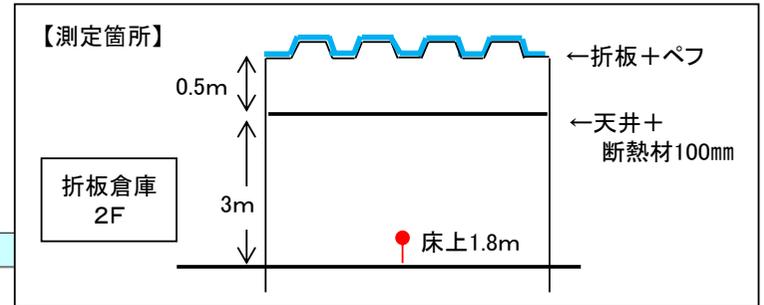

最高温度	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
天気	☔	☁	☁	☔	☔☔	☔☔	☔	☔	☔☔	☔☔	☁	☁	☁	☀	☁	☔	☔	☁	☔☔	☔☔	☀	☀	☔	☔☔	☀☔	☀☔	☀	☀☔	☀☔	☔☔	☀
気象庁外気温	26.0	28.0	27.6	24.0	24.5	23.8	24.7	28.7	30.0	31.9	30.6	32.1	33.5	33.3	34.3	30.1	25.8	28.9	32.6	33.8	32.4	27.9	26.9	32.0	31.5	33.7	33.2	32.6	32.6	34.0	34.7
室温	25.1	25.8	25.3	25.2	26.3	24.2	25.3	25.7	29.4	29.0	29.2	36.0	32.1	32.8	31.4	29.6	27.1	28.7	33.6	31.0	30.4	28.7	26.8	29.5	32.2	34.8	30.9	31.0	32.2	33.2	31.9
温度差(室温-外気温)	(0.9)	(2.2)	(2.3)	1.2	1.8	0.4	0.6	(3.0)	(0.6)	(2.9)	(1.4)	3.9	(1.4)	(0.5)	(2.9)	(0.5)	1.3	(0.2)	1.0	(2.8)	(2.0)	0.8	(0.1)	(2.5)	0.7	1.1	(2.3)	(1.6)	(0.4)	(0.8)	(2.8)

# N社 泉南センター（折板倉庫2F）



クールサーム施工 1,400㎡ 2015年6月21日～8月31日

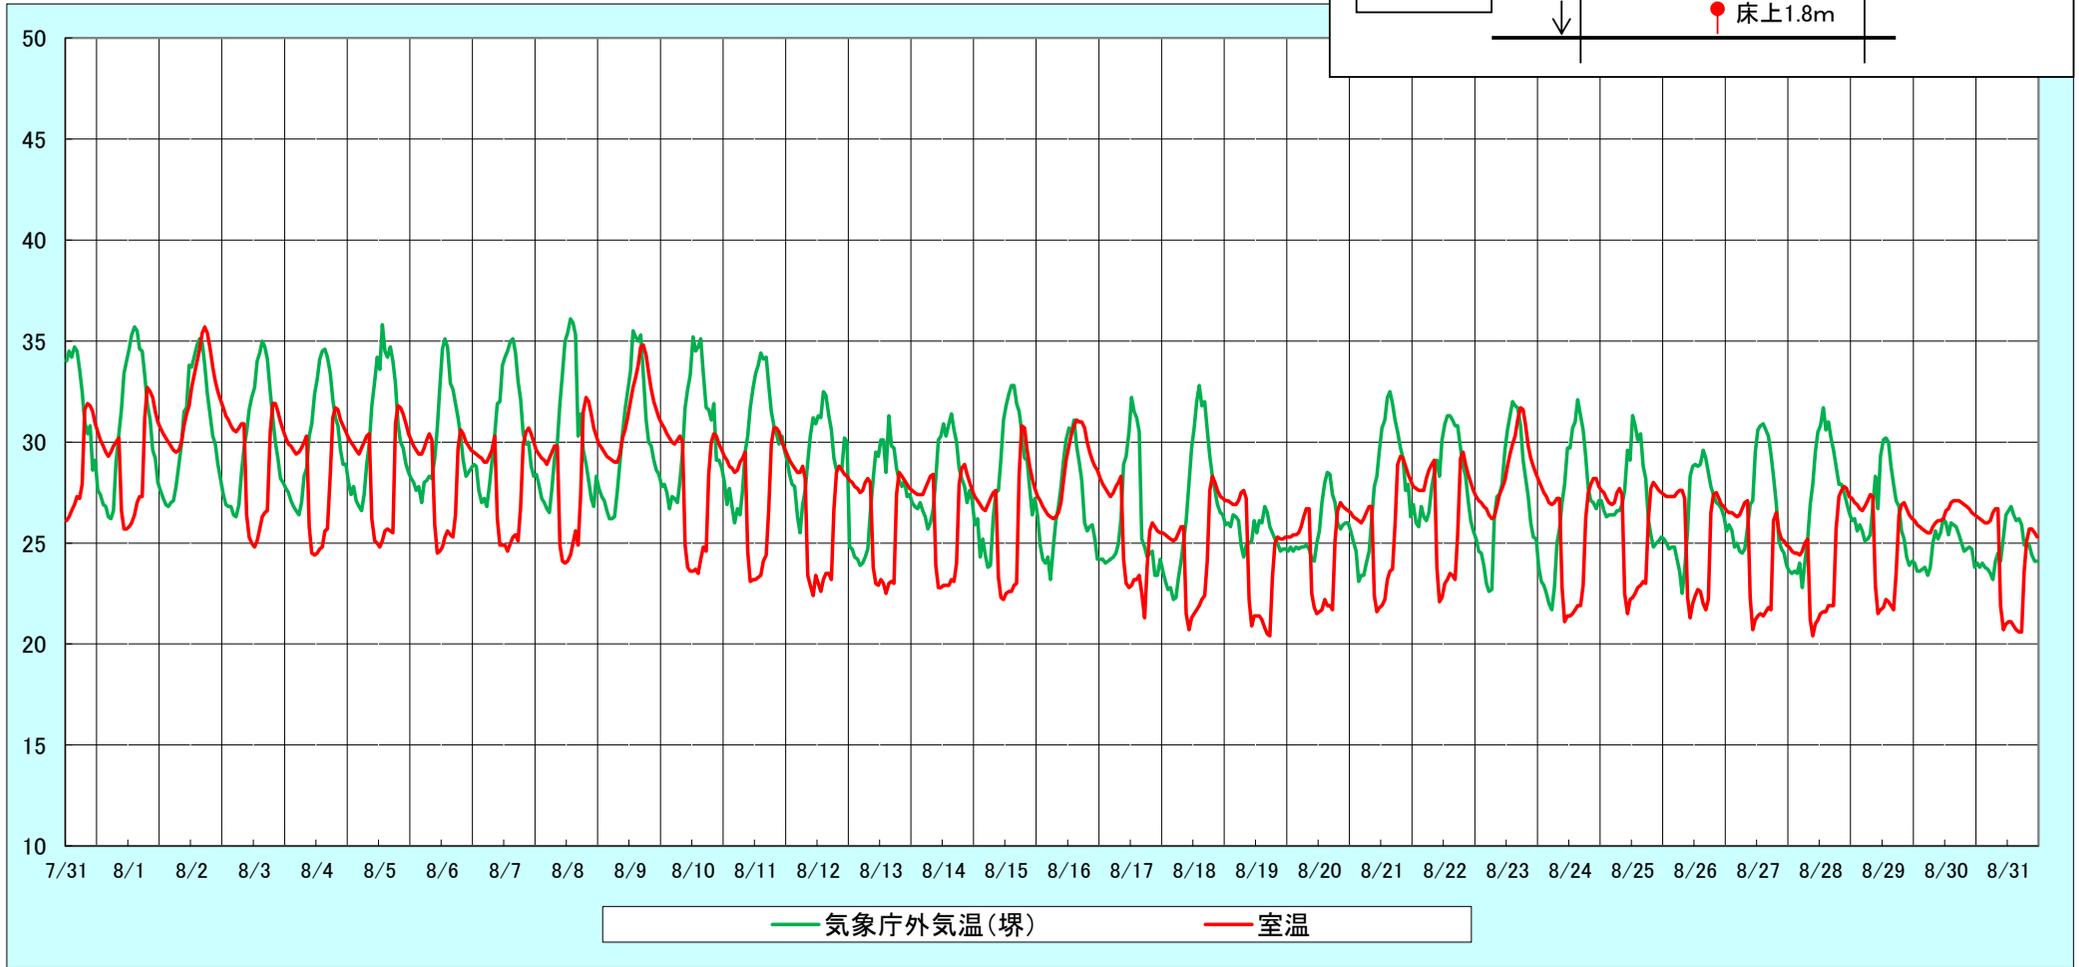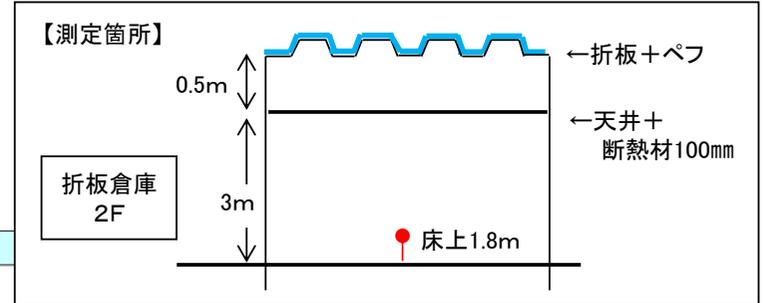

最高温度	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	
天気	☀	☀	☀	☀	☀	☁	☀/☁	☀	☀	☁/☀	☁/☀	☁	☀	☀	☁/☀	☁/☀	☀/☀	☀	☀	☀	☀	☁	☀/☁	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
気象庁外気温	35.7	35.1	35.0	34.6	35.8	35.1	35.1	36.1	35.5	35.2	34.4	32.5	31.3	31.4	32.8	31.1	32.2	32.8	26.8	28.5	28.5	31.3	32.0	32.1	31.3	29.6	30.9	31.7	30.2	26.2	26.8	
室温	32.7	35.7	31.9	31.7	31.8	30.6	30.7	32.2	34.8	30.9	30.7	29.4	28.5	28.9	30.8	31.1	28.3	28.3	27.6	27.0	29.3	29.5	31.7	28.2	28.0	27.6	27.1	27.8	27.4	27.1	26.7	
温度差(室温-外気温)	(3.0)	0.6	(3.1)	(2.9)	(4.0)	(4.5)	(4.4)	(3.9)	(0.7)	(4.3)	(3.7)	(3.1)	(2.8)	(2.5)	(2.0)	0.0	(3.9)	(4.5)	0.8	(1.5)	(3.2)	(1.8)	(0.3)	(3.9)	(3.3)	(2.0)	(3.8)	(3.9)	(2.8)	0.9	(0.1)	

# N社 泉南センター（折板倉庫2F）



クールサーム施工 1,400㎡ 2015年6月21日～8月31日

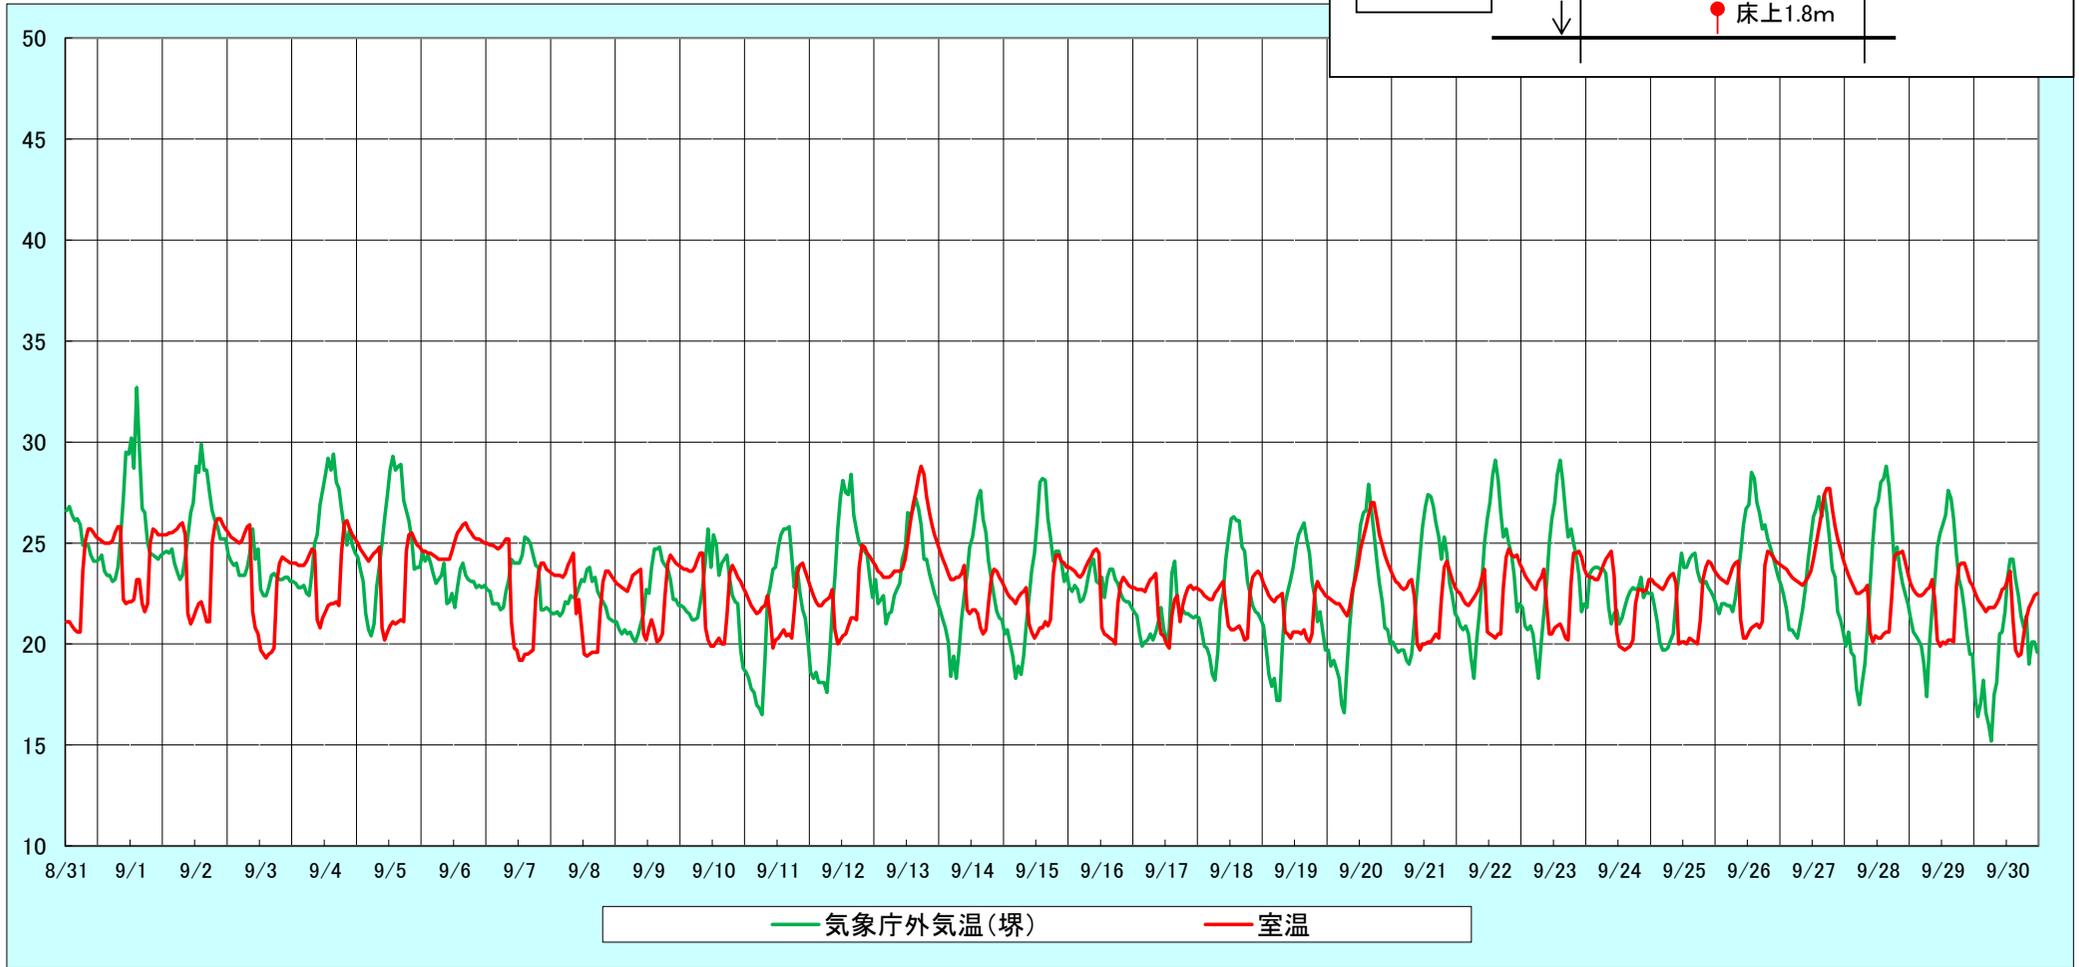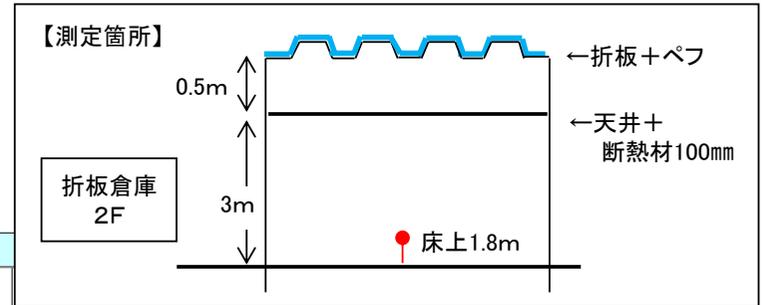

最高温度	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30
天気	☁/☔	☁	☁/☔	☀	☁	☔	☁	☔	☔/☁	☔	☀	☀	☔/☁	☀/☁	☀/☁	☁/☔	☔/☁	☁/☀	☀/☁	☀	☀/☁	☁/☀	☁/☀	☔	☔	☁	☁/☀	☀	☀	☔/☁
気象庁外気温	32.7	29.9	25.7	29.4	29.3	24.5	25.3	23.8	24.8	25.7	25.8	28.4	27.2	27.6	28.2	24.2	24.1	26.3	26.0	27.9	27.4	29.1	29.1	23.8	24.5	28.5	27.4	28.8	27.6	24.2
室温	25.8	26.2	25.9	26.1	25.5	26.0	25.2	24.5	24.4	24.5	24.0	24.9	28.8	24.6	24.4	24.7	23.5	23.6	23.1	27.0	24.1	24.7	24.6	24.6	24.1	24.6	27.7	24.6	24.0	23.6
温度差(室温-外気温)	(6.9)	(3.7)	0.2	(3.3)	(3.8)	1.5	(0.1)	0.7	(0.4)	(1.2)	(1.8)	(3.5)	1.6	(3.0)	(3.8)	0.5	(0.6)	(2.7)	(2.9)	(0.9)	(3.3)	(4.4)	(4.5)	0.8	(0.4)	(3.9)	0.3	(4.2)	(3.6)	(0.6)

# N社 泉南センター（折板倉庫2F）

クールサーム施工 1,400㎡ 2015年6月21日～8月31日

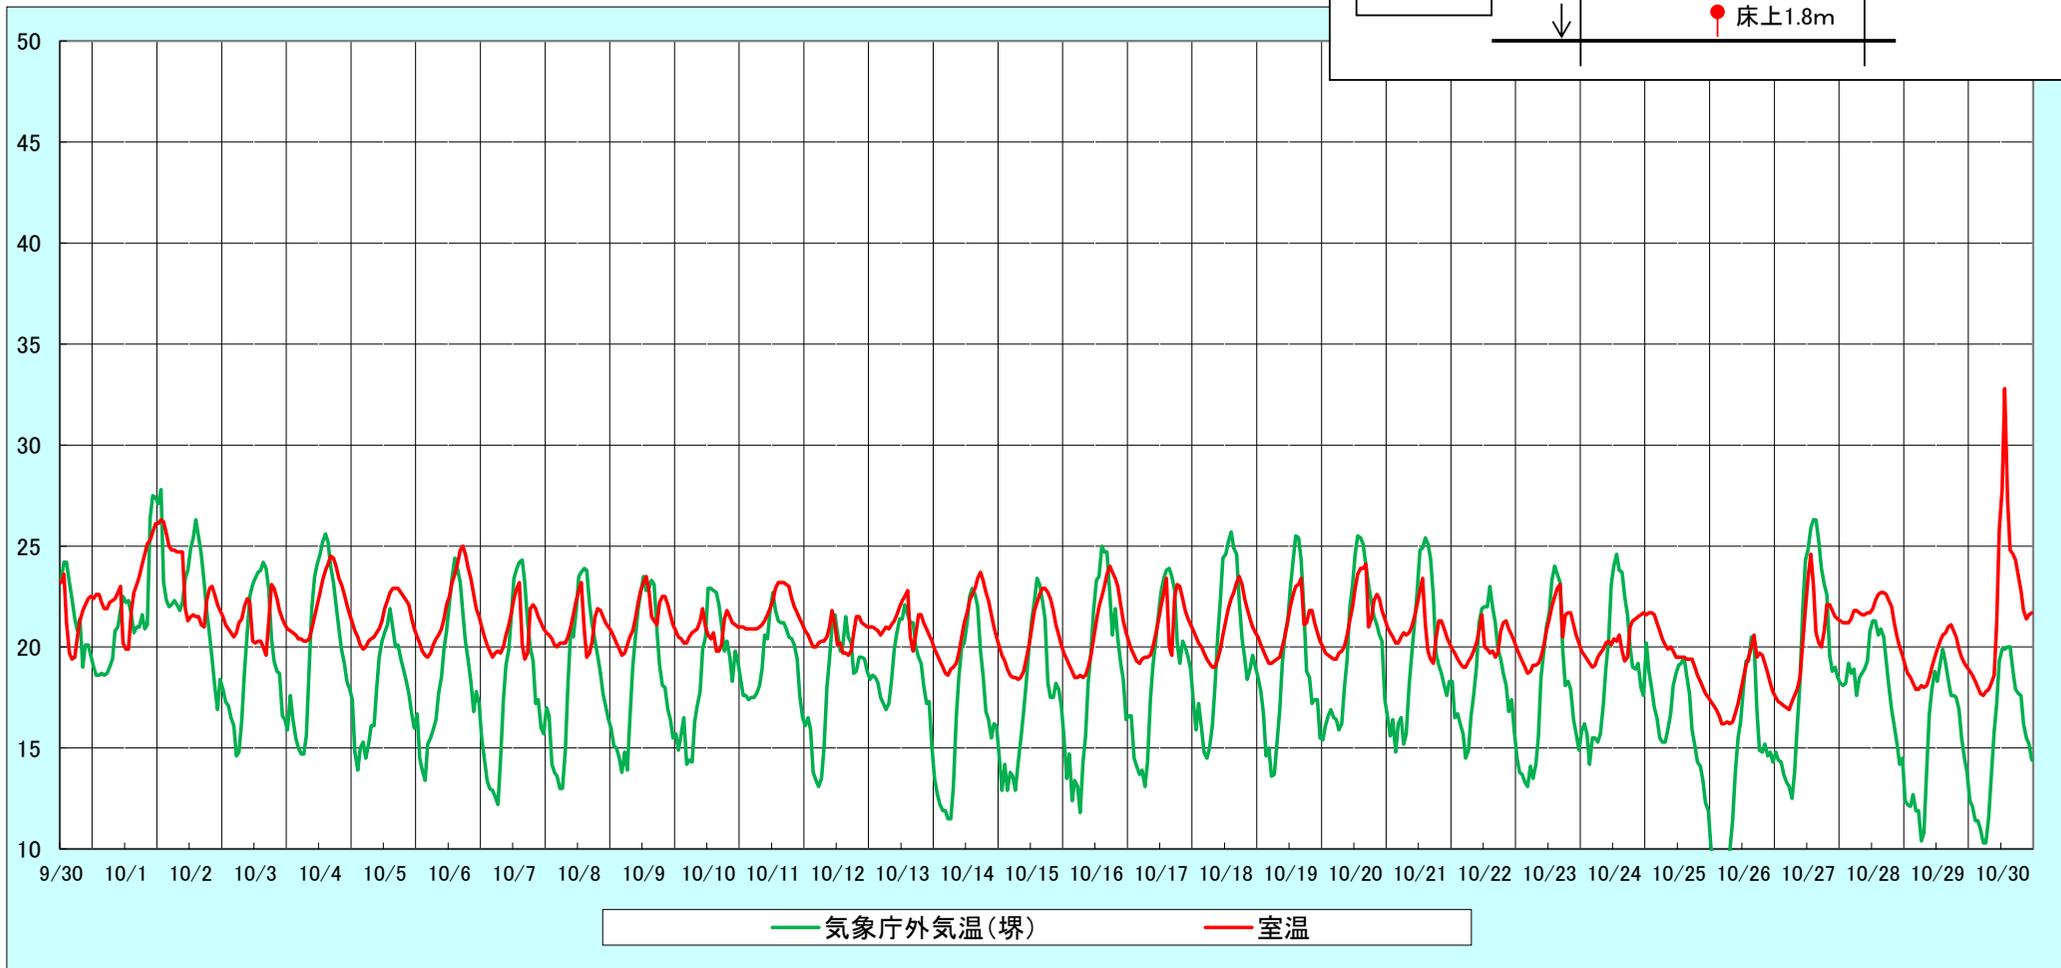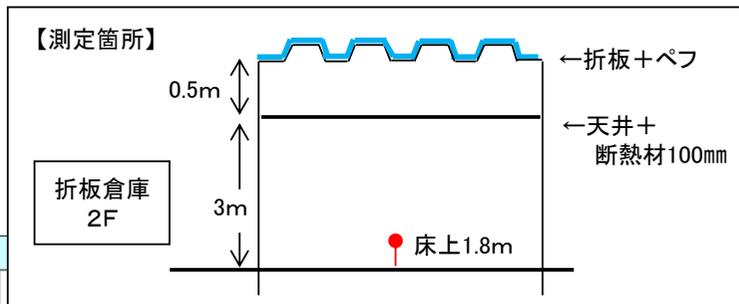

最高温度	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30
天気	☁/☔	☀	☀	☀	☀/☁	☁/☀	☀	☀	☁	☁	☁	☀/☔	☀	☀	☁	☀	☀/☁	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀/☁	☀	☁/☀
気象庁外気温	27.5	27.8	24.2	25.6	21.9	24.4	24.3	23.9	23.5	22.9	22.7	21.6	22.1	22.9	23.4	25.0	23.9	25.7	25.5	25.5	25.4	23.0	24.0	24.6	20.2	20.5	26.3	21.3	19.9	20.0
室温	26.1	26.3	23.1	24.5	22.9	25.0	23.2	23.2	23.5	21.9	23.2	21.8	22.8	23.7	22.9	24.0	23.4	23.5	23.4	24.1	23.4	21.6	23.1	21.7	21.7	20.6	24.6	22.7	21.1	32.8
温度差(室温-外気温)	(1.4)	(1.5)	(1.1)	(1.1)	1.0	0.6	(1.1)	(0.7)	0.0	(1.0)	0.5	0.2	0.7	0.8	(0.5)	(1.0)	(0.5)	(2.2)	(2.1)	(1.4)	(2.0)	(1.4)	(0.9)	(2.9)	1.5	0.1	(1.7)	1.4	1.2	12.8